


РУКОВОДСТВО ПО НАПОЛЬНОМУ ОТОПЛЕНИЮ

**Расчет напольного отопления на основе системных
элементов компании ГЕРЦ Арматурен**

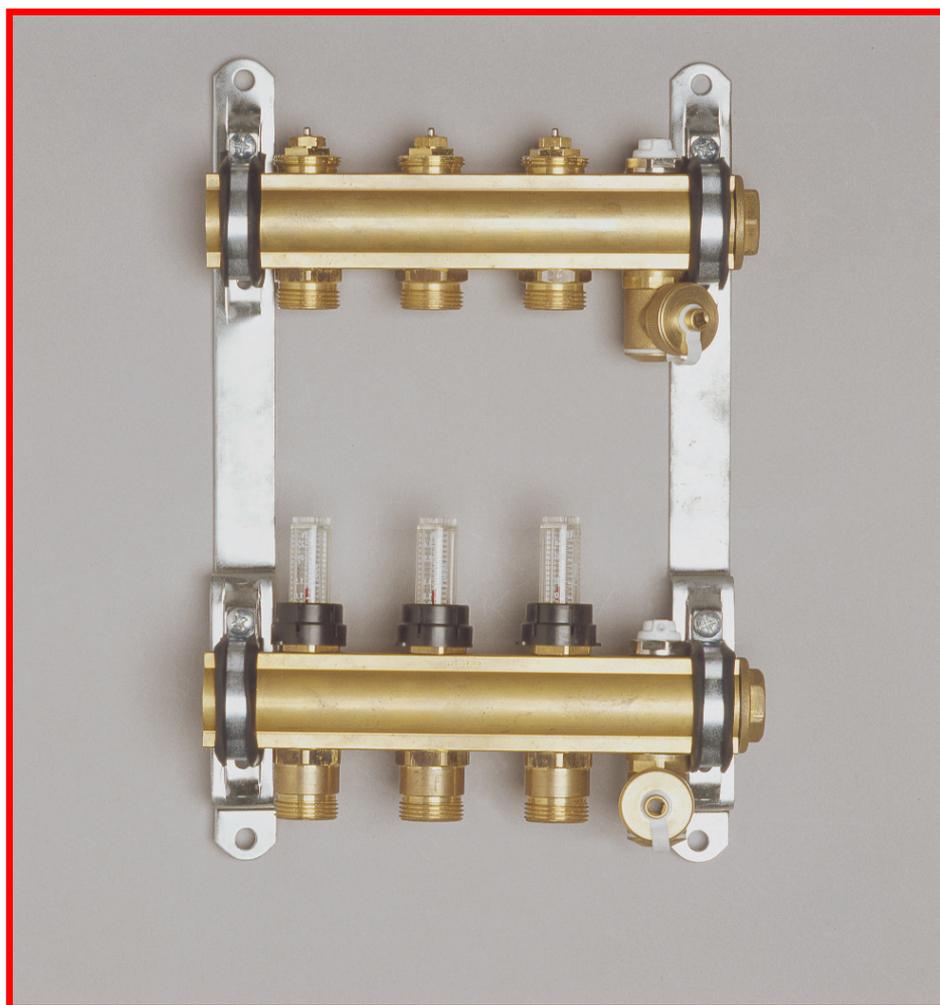

Подготовлено:

HERZ Armaturen Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 22
A-1230 Wien/Österreich

Telefon: +43 1/616 26 31-0
Telefax: +43 1/616 26 31-0
e-mail: office@herz-armaturen.com
www.herz-armaturen.com

Корректировка и рецензирование:

Герц Сервис
127238, Москва, Локомотивный пр., 21
Тел.: (095) 995-01-08
Факс: (095) 482-40-29
e-mail: mail@herz-armaturen.ru

Оглавление

Предисловие	1
Расчет напольного отопления	2
Расчет чистой отопительной нагрузки	2
Определение удельной отопительной нагрузки	2
Определение параметров базового помещения	3
Расчет начальной температуры теплоносителя	5
Определение перепада температур в оставшихся контурах	6
Краевые зоны	8
Дополнительные источники отопления	10
Расчет расхода теплоносителя	10
Расчет длины трубы	11
Расчет потери давления в трубопроводах	12
Основы расчета трубопровода	12
Потеря давления для прямого участка трубы	12
Местные сопротивления	13
Суммарная потеря давления	13
Приложения	15

Предисловие

Ключом к безупречному функционированию напольного отопления, как и любого другого вида отопления, является его проектирование и монтаж согласно действующим правилам и нормам. Только таким образом, наряду с обеспечением комфортного микроклимата в помещениях, можно добиться низких издержек. Определение параметров напольного отопления осуществляется, например, согласно ÖNORM EN 1264, а расчет отопительной нагрузки, например, согласно ÖNORM M 7500. Основанием для расчета служит отопительная нагрузка – это мощность необходимая для отопления базового помещения. Она зависит от положения помещения, использованных строительных материалов, изоляции дома, количества окон и других факторов. Если отопительная нагрузка известна, то расчет напольного отопления может быть сделан относительно простым способом.

При расчете необходимо следить за тем, чтобы не были превышены заложенные в ÖNORM EN 1264 физиологически допустимые температуры пола. Температура поверхности отапливаемого пола выше 25 °С в течении длительного времени воспринимается большинством людей не только как дискомфортная, но это даже может привести к заболеваниям. Так как максимальная температура пола необходима лишь несколько дней в году, в жилых и подобных им помещениях допустимым являются 29 °С. В зонах, не предназначенных для длительного пребывания, например, в краевых зонах, допускаются 35 °С. Эти значения определены в EN 1264 через максимально допустимые температуры перегрева поверхности пола по отношению к температуре воздуха в помещении: для зон постоянного пребывания – 9 К, для краевых зон – 15 К.

Температуры полов (внутренняя температура воздуха + максимально допустимая температура перегрева) принимаются согласно следующим значениям:

Жилые и офисные помещения, основная греющая поверхность	29 °С
Краевые зоны	35 °С
Ванные комнаты, закрытые бассейны, кратковременно используемые помещения	35 °С
Рабочие места с постоянной работой на ногах	27 °С

Если требуемая отопительная нагрузка не может быть достигнута даже с использованием краевых зон, то необходимо оборудовать дополнительное отопление. Соответствующей изоляцией под уложенными трубами нужно добиваться того, чтобы передача тепла вниз была менее 25 % от общей тепловой мощности, но при этом менее 20 Вт/м².

Расчет напольного отопления

Отправной точкой расчета является отопительная нагрузка P_N (согласно ÖNORM M 7500, DIN 4701, или EN 12831).

Чтобы процесс расчета был наглядным, рекомендуем использовать приложенные к этому руководству диаграммы расчета.

Расчет чистой отопительной нагрузки

При напольном отоплении потеря тепла через пол может быть вычтена из общей потери тепла помещением (из отопительной нагрузки).

$$P_{NB} = P_N - P_{FB} \text{ Вт}$$

где:

P_{NB} чистая отопительная нагрузка, Вт:

P_N нормативная отопительная нагрузка, Вт

P_{FB} потеря тепла через пол, Вт

Пример:

Нормативная отопительная нагрузка базового помещения: $P_N = 1000 \text{ Вт}$

Потеря тепла через пол: $P_{FB} = 150 \text{ Вт}$

Чистая отопительная нагрузка:

$$P_{NB} = 1000 - 150 = 850 \text{ Вт}$$

Определение удельной отопительной нагрузки:

Из чистой отопительной нагрузки и имеющейся обогреваемой площади (базовая площадь помещения за вычетом заставленных мест) рассчитывается удельная отопительная нагрузка.

$$q_{\text{spez}} = \frac{P_{NB}}{A_R} \text{ Вт/м}^2$$

где:

q_{spez} удельная отопительная нагрузка, Вт/м²

P_{NB} чистая отопительная нагрузка, Вт

A_R площадь пола, м²

Пример:

Чистая отопительная нагрузка базового помещения: $P_{NB} = 850 \text{ Вт}$

Площадь помещения: $A_R = 15 \text{ м}^2$

Удельная отопительная нагрузка:

$$q_{\text{spez}} = \frac{850}{15} = 57 \text{ Вт/м}^2$$

Для расчета температуры подающего трубопровода выбирается помещение с наибольшей удельной отопительной нагрузкой (но не ванные комнаты) – в дальнейшем базовое помещение. Проверить удельную отопительную нагрузку можно при помощи диаграммы №4 (смотри приложения), которая поможет определить нуждается ли данное помещение в краевых зонах или в дополнительном отоплении.

Определение параметров базового помещения

Согласно EN 1264, для расчета базового помещения (и только базового помещения), перепад температур теплоносителя между подающим и обратным трубопроводами принимается равным $\sigma = 5 \text{ К}$. Если сопротивление теплопередаче напольного покрытия к моменту проектирования уже известно, то используется данное значение. В принципе же можно исходить из того, что на этой стадии проектирования такая информация отсутствует. Поэтому расчет ведется на основе следующих значений:

Все помещения, кроме ванных комнат $R_{\lambda B} = 0,1 \quad \text{м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$

Ванные комнаты $R_{\lambda B} = 0 \quad \text{м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$

Исходя из этих значений, учитывая удельную отопительную нагрузку и усредненный шаг укладки трубопровода, берется избыточная температура теплоносителя (среднеарифметическая температура теплоносителя минус расчетная температура воздуха в помещении).

Пример:


Удельная отопительная нагрузка:

$$q_{\text{SPEZ}} = 57 \text{ Вт/м}^2$$

Шаг укладки труб напольного отопления:

20 см

Рис.1. Выдержка из диаграммы 4 (для сопротивления теплоотдаче настила пола $R_{\text{ЛВ}} = 0,1 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$)

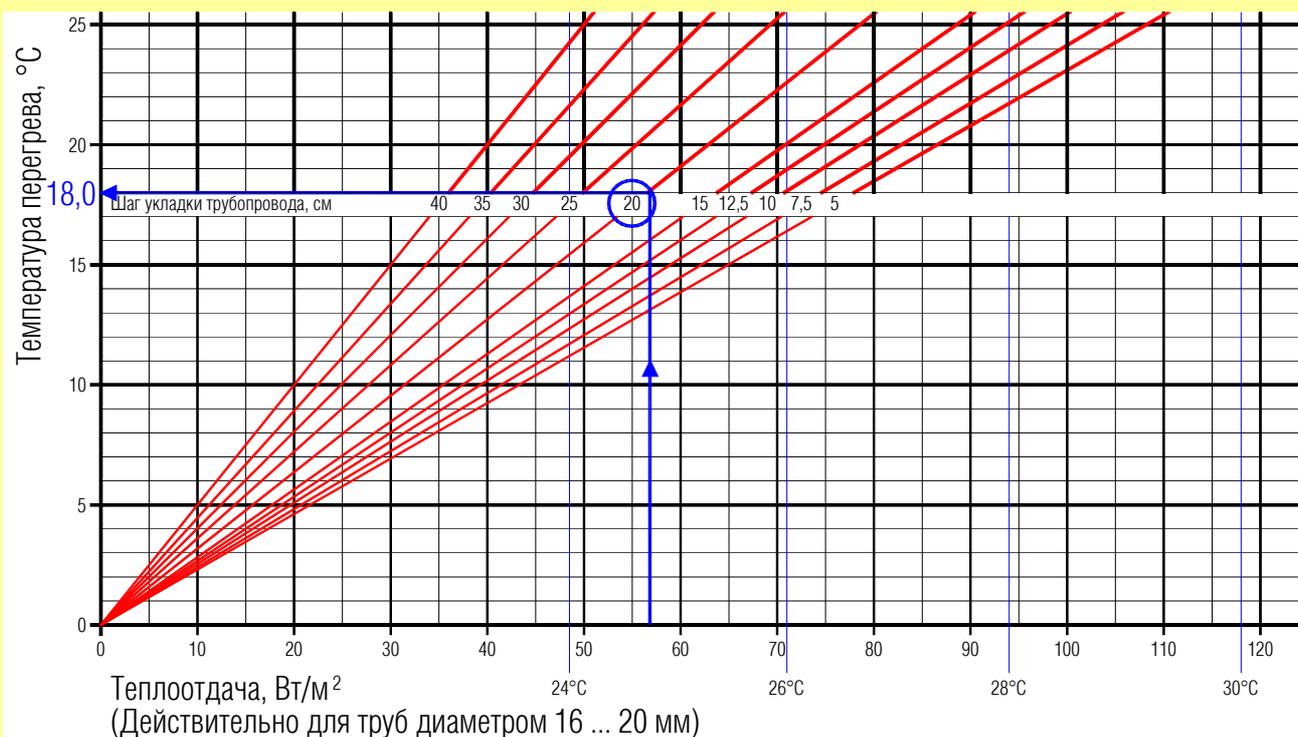

Избыточная температура теплоносителя:

$$t_{\text{mH}} = 18 \text{ °C}$$

Расчет начальной температуры теплоносителя

$$t_{VL} = t_i + t_{mH} + \frac{\sigma}{2} \text{ } ^\circ\text{C}$$

где:

- t_{VL} начальная температура теплоносителя, $^\circ\text{C}$;
 t_i температура воздуха в помещении, $^\circ\text{C}$;
 t_{mH} избыточная температура теплоносителя, $^\circ\text{C}$;
 σ перепад температуры теплоносителя (начальная - конечная).

Пример:

Избыточная температура теплоносителя: $t_{mH} = 18 \text{ } ^\circ\text{C}$

Температура воздуха в помещении: $t_i = 20 \text{ } ^\circ\text{C}$

Перепад температуры теплоносителя: $\sigma = 5 \text{ } ^\circ\text{C}$

Начальная температура:

$$t_{VL} = t_i + t_{mH} + \frac{\sigma}{2} = 20 + 18 + \frac{5}{2} = 40,5 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Начальная температура теплоносителя распространяется не только на контур базового помещения, но и на все остальные контуры. Чтобы каждый из контуров получил соответствующее ему количество тепла, изменяют перепад температуры теплоносителя в контуре.

Определение перепада температур в оставшихся контурах

На основе удельной нагрузки и шага укладки труб контура, так же, как и для базового помещения, определяется избыточная температура теплоносителя.

Пример:


Удельная отопительная нагрузка:

$$q_{\text{SPEZ}} = 57 \text{ Вт/м}^2$$

Шаг укладки труб напольного отопления:

25 см

Рис.2. Выдержка из диаграммы 4 (для сопротивления теплоотдаче настила пола $R_{\text{ЛВ}} = \text{м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$)

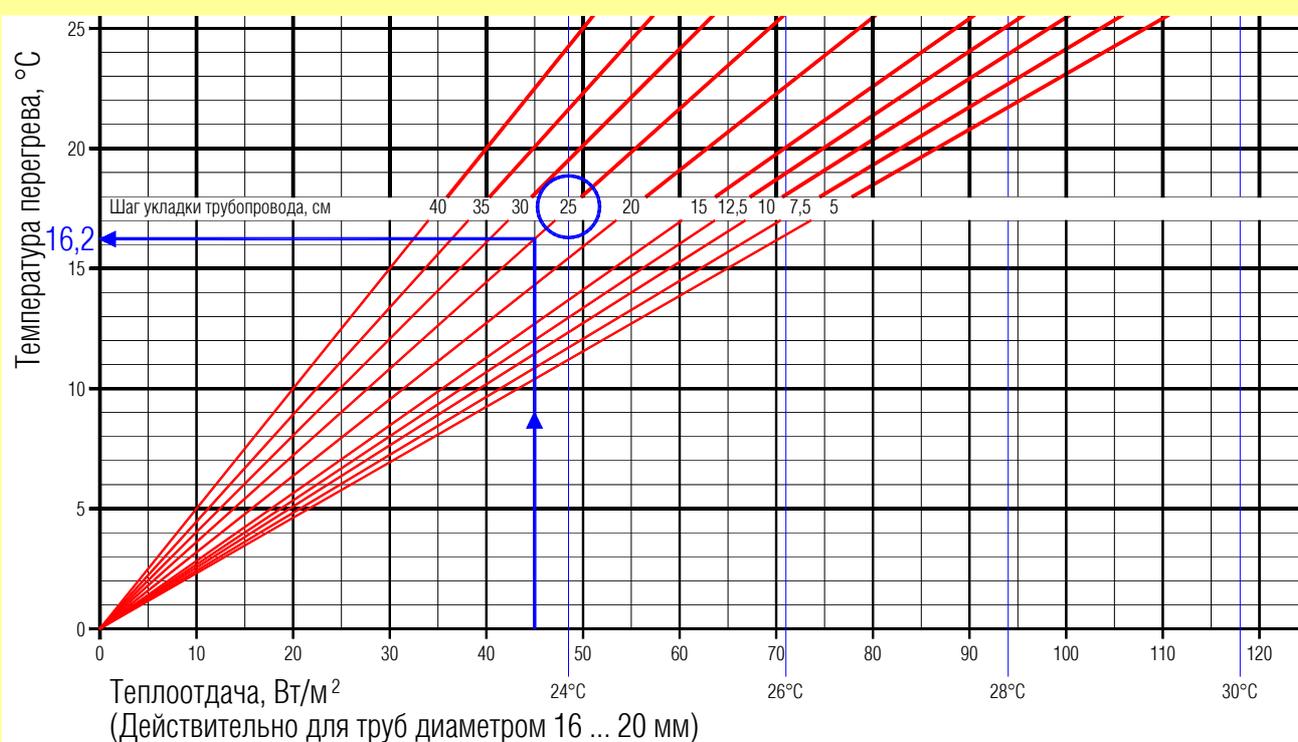

Избыточная температура теплоносителя:

$$t_{\text{мН}} = 16 \text{ °C}$$

На основе избыточной температуры теплоносителя и его начальной температуры рассчитывается перепад температуры теплоносителя.

$$\frac{\sigma}{2} = t_{VL} - (t_i + t_{mH})$$
$$\sigma = 2 \cdot (t_{VL} - (t_i + t_{mH}))$$

где:

t_{VL} начальная температура теплоносителя, °C;

t_i температура воздуха в помещении, °C;

t_{mH} избыточная температура теплоносителя, °C;

σ перепад температуры теплоносителя (начальная - конечная).

Пример:

Избыточная температура теплоносителя: $t_{mH} = 16 \text{ °C}$

Температура воздуха в помещении: $t_i = 20 \text{ °C}$

Начальная температура теплоносителя: $t_{VL} = 41 \text{ °C}$

Перепад температуры теплоносителя:

$$\sigma = 2 \cdot (t_{VL} - (t_i + t_{mH})) = 2 \cdot (41 - (20 + 16)) = 10 \text{ °C}$$


Краевые зоны

Если теплотребность помещения настолько велика и не может быть достигнута даже при соблюдении максимальной температуры пола в 29 °C и с использованием минимального межтрубного расстояния, то расчет нужно вести с применением краевых зон.

Пример:

Площадь пола:	$A_R = 20 \text{ м}^2$
Чистая отопительная нагрузка:	$P_{NB} = 1750 \text{ Вт}$
Удельная отопительная нагрузка:	$q_{SPEZ} = 87 \text{ Вт/м}^2$
Шаг укладки труб напольного отопления:	5 см

Рис.3. Выдержка из диаграммы 8 (для сопротивления теплоотдаче настила пола $R_{\lambda B} = 0,18 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$)

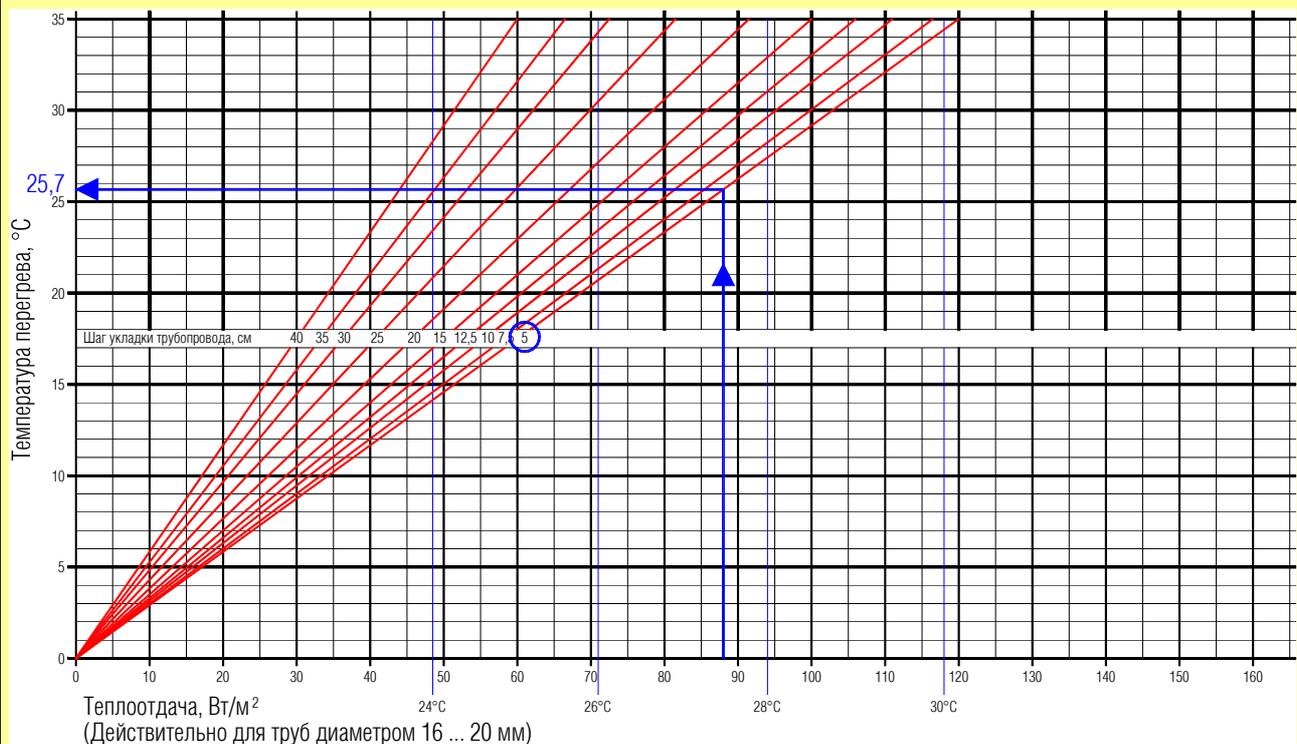

Избыточная температура теплоносителя:

$$t_{mH} = 26 \text{ °C}$$

При этом проверяется, возможно ли покрыть теплотребность помещения, используя краевую зону с температурой напольного покрытия в 35 °С. Если требуемая плотность теплового потока при этом не может быть достигнута даже с применением более малого шага укладки (например, 10 см), то расчет необходимо вести с более высокой, чем, ранее запланировано, начальной температурой, которая является действительной и для всех остальных помещений. При этом нужно, безусловно, соблюдать пределы системы.

Пример:

Площадь пола:


$$A_R = 20 \text{ м}^2$$

Площадь краевой зоны:

$$A_{RZ} = 4 \text{ м}^2 (4 \times 1)$$

Чистая отопительная нагрузка:

$$P_{NB} = 1750 \text{ Вт}$$

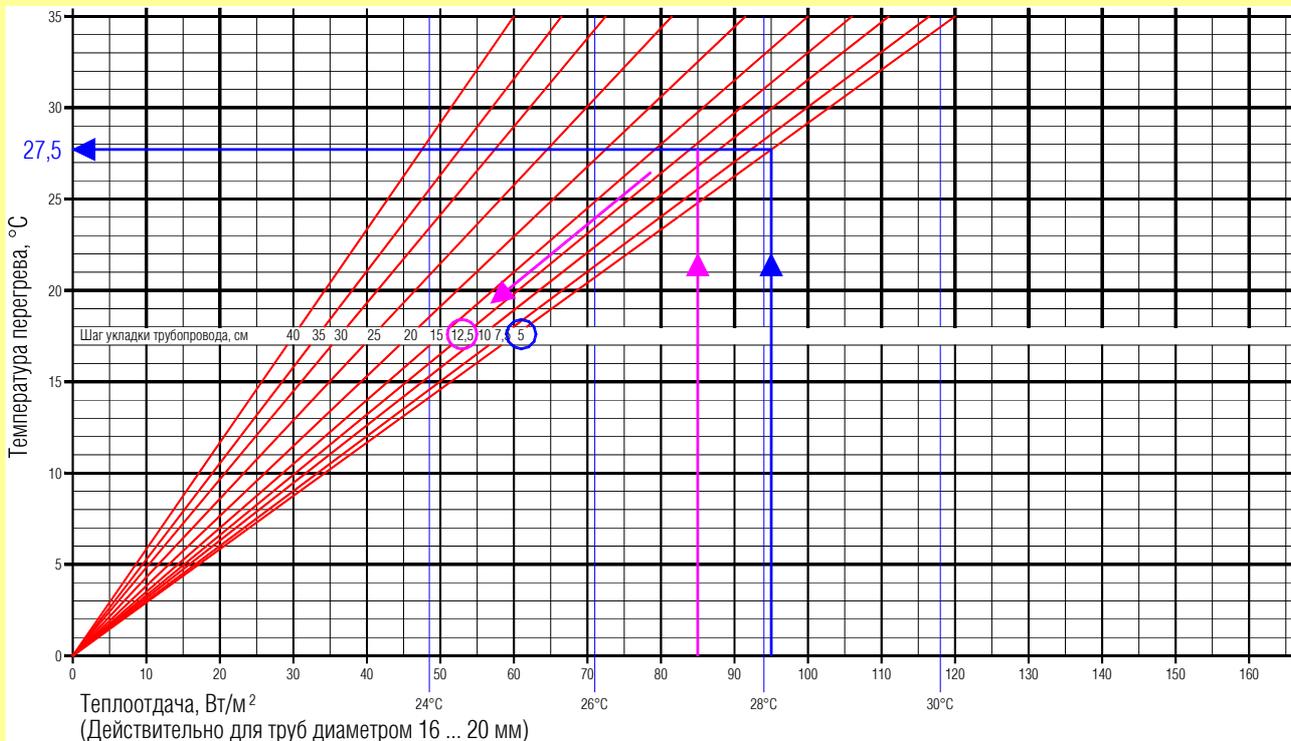Рис.4. Выдержка из диаграммы 8 (для сопротивления теплоотдаче настила пола $R_{\lambda B} = 0,18 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$)**Краевая зона:**

Удельная отопительная нагрузка:

$$q_{\text{spezR}} = 95 \text{ Вт/м}^2$$

Выбор шага укладки труб:

5 см

Избыточная температура теплоносителя:

$$t_{mH} = 27,5 \text{ °C}$$

Тепловая нагрузка краевой зоны:

$$P_{RZ} = 380 \text{ Вт} (4 \times 95)$$

Главная зона:

Остаточная тепловая нагрузка:

$$P = P_{NB} - P_{RZ} = 1370 \text{ Вт}$$

Удельная отопительная нагрузка:

$$q_{\text{spezR}} = 85 \text{ Вт/м}^2$$

Избыточная температура теплоносителя:

$$t_{mH} = 27,5 \text{ °C}$$

Шаг укладки трубопровода:

12,5 см

Дополнительные источники отопления

Если теплотери помещения не могут быть покрыты тепловой мощностью напольного отопления, включая более сильно отапливаемые краевые зоны, то нужно предусматривать дополнительные источники тепла. В качестве таковых могут быть использованы различного рода отопительные приборы.

Расчет расхода теплоносителя

Нормативный расход может быть рассчитан на основании известной тепловой нагрузки и вычисленного перепада температуры теплоносителя.

$$m = \frac{P_{NB}}{\sigma \cdot c} \cdot 3600 \text{ кг/ч}$$

где:

m нормативный расход теплоносителя, кг/ч;

P_{NB} чистая отопительная нагрузка, кВт

σ перепад температуры теплоносителя, °С

c удельная теплоемкость воды = 4,19 кДж/(кг·°С);

3600 множитель пересчета кг/с на кг/ч.

Пример:

Чистая отопительная нагрузка: **P_{NB} = 0,825 кВт**

Перепад температуры теплоносителя: **σ = 5 °С**

Удельная теплоемкость воды: **c = 4,19 кДж/(кг·°С)**

Нормативный расход воды:

$$m = \frac{P_{NB}}{\sigma \cdot c} \cdot 3600 = \frac{0,825}{5 \cdot 4,19} \cdot 3600 = 142 \text{ кг/ч}$$

Расчет длины трубы

Общая длина одного циркуляционного контура не должна превышать 100...120 метров. Не следует к тому же забывать о подводках к распределителям (L_{ZU}) и о проходных трубопроводах других отопительных контуров.

$$L = \frac{A_R}{a} + 2 \cdot L_{ZU} - 2 \cdot L_D \text{ м}$$

где:

- L** длина труб отопительного контура, м;
- L_{ZU}** длина подающих или обратных трубопроводов, м;
- L_D** длина проходных трубопроводов, м;
- A_R** площадь помещения, м²;
- a** шаг укладки трубопровода, м

Пример:

Площадь помещения:	A_R = 15 м
Шаг укладки:	a = 0,2 м (20 см)
Длина подводок (по плану):	L_{ZU} = 2 м
Длина проходных трубопроводов:	L_D = 3 м
Длина труб отопительного контура:	

$$L = \frac{A_R}{a} + 2 \cdot L_{ZU} - 2 \cdot L_D = \frac{15}{0,2} + 2 \cdot 2 - 2 \cdot 3 = 73 \text{ м}$$

Если рассчитанная длина труб превышает 100 м, то помещение необходимо делить на два контура, например главную и краевую зоны.

Расчет потери давления в трубопроводах

Основы расчета трубопровода

1) Уравнение неразрывности потока

$$V = A \cdot v \text{ м}^3/\text{с}$$

где:

V объемный расход, м³/с;

A площадь поперечного сечения потока, м²;

v скорость потока, м/с.

2) Уравнение Бернулли (закон сохранения энергии):

$$\rho \cdot g \cdot h + p + \rho \cdot \frac{v^2}{2} + \Delta p_v = \text{const}$$

где:

ρ плотность жидкости, кг/м³;

g ускорение свободного падения, 9,81 м/с²;

h высота над горизонтальной плоскостью, м;

p статическое давление (например, атмосферное давление), Па;

v скорость потока, м/с;

Δp_v перепад давления за счет потерь на трение, Па.

Потеря давления для прямого участка трубы

$$\Delta p_{vR} = \lambda \cdot \rho \cdot \frac{v^2}{2 \cdot d} \cdot L = R \cdot L \text{ Па}$$

где:

λ коэффициент трения;

ρ плотность жидкости, кг/м³;

v скорость потока, м/с;

d внутренний диаметр трубы, м;

L длина трубы, м;

R потеря давления на трение на 1 м трубы;

Местные сопротивления

Для различного вида местных сопротивлений чаще всего используют значения ξ . Значения коэффициента местного сопротивления ξ определяется на основании опытных данных. Это эмпирические значения, которые могут иметь большие отклонения. В таблице 1 приведены приближенные значения коэффициентов местных сопротивлений для различных элементов.

Потеря давления на местных сопротивлениях рассчитывается по формуле:

$$Z = \sum \xi \cdot \rho \cdot \frac{v^2}{2} \text{ Па}$$

где:

ξ коэффициент местного сопротивления;

ρ плотность жидкости, кг/м³;

v скорость потока, м/с.

Суммарная потеря давления

$$\Delta p_v = R \cdot L + Z \text{ Па}$$

где:

R потеря давления на 1 м трубы, Па/м;

L длина трубы, м;

Z потеря давления на местных сопротивлениях, Па.

Применяемые в расчетах значения потерь давления на трение:

50...100 Па/м отдаленные стояки, котельные, большие проходные диаметры (от DN50).


100...200 Па/м обычные распределительные системы.

200...400 Па/м старые здания, малые системы, малые проходные диаметры.

Пример:

Нормативный расход воды: $m = 142 \text{ кг/ч}$
 Длина труб: $L = 73 \text{ м}$
 Местные сопротивления: **распределитель** 1 выход (подача)
 1 вход (обратка)

Потеря давления на 1 м трубы определяем из диаграммы 11 для трубы $\phi 16 \times 2$

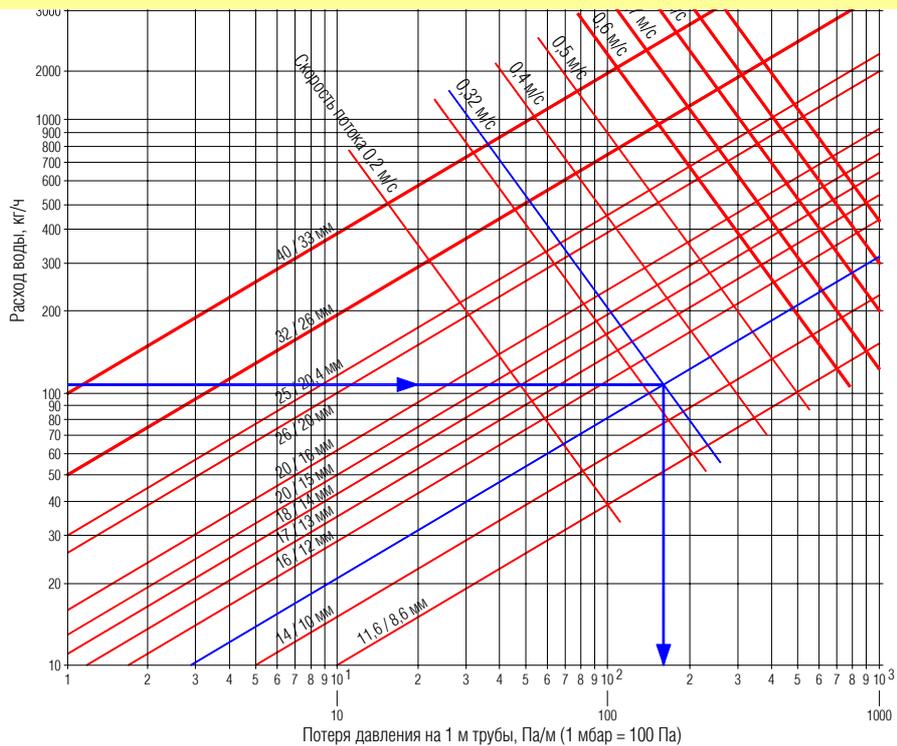

$R = 160 \text{ Па/м}$
 $v = 0,32 \text{ м/с}$

Потеря давления для прямого участка трубы:

$$R \cdot L = 160 \cdot 73 = 11680 \text{ Па} = 11,68 \text{ кПа}$$

Коэффициенты местного сопротивления (значения из таблицы 1):

$$Z = \sum \xi \cdot \rho \cdot \frac{v^2}{2} = 3,1 \cdot 1000 \cdot \frac{0,32^2}{2} = 158 \text{ Па}$$

$$Z = 0,158 \text{ кПа}$$

$$\Delta p_v = R \cdot L + Z = 11,68 + 0,158 = 11,84 \text{ кПа}$$

Приложения

**ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТОВ МЕСТНЫХ
СОПРОТИВЛЕНИЙ ФИТИНГОВ ГЕРЦ**







КОЭФФИЦИЕНТЫ ξ МЕСТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ			
Наименование	Исполнение	Символ	ξ
Угольник			1,6
Угольник переходной с наруж. или внутр. резьбой			1,6
Изменение направления потока	90°		1,3
	45°		0,4
Тройник (ответвление/разделение потока)			1,6
Тройник (ответвление/соединение потока)			3
Тройник (проходной)			1,0
Тройник (противопоток/разделение потока)			1,5
Переходник			0,6
Выход на распределителе			1,6
Вход в распределитель			1,5
Отвод	Стандартный		0,4

Диаграмма 1. Тепловая нагрузка для сопротивления теплопередаче настила пола $R_{\text{ЛВ}} = 0,01 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$

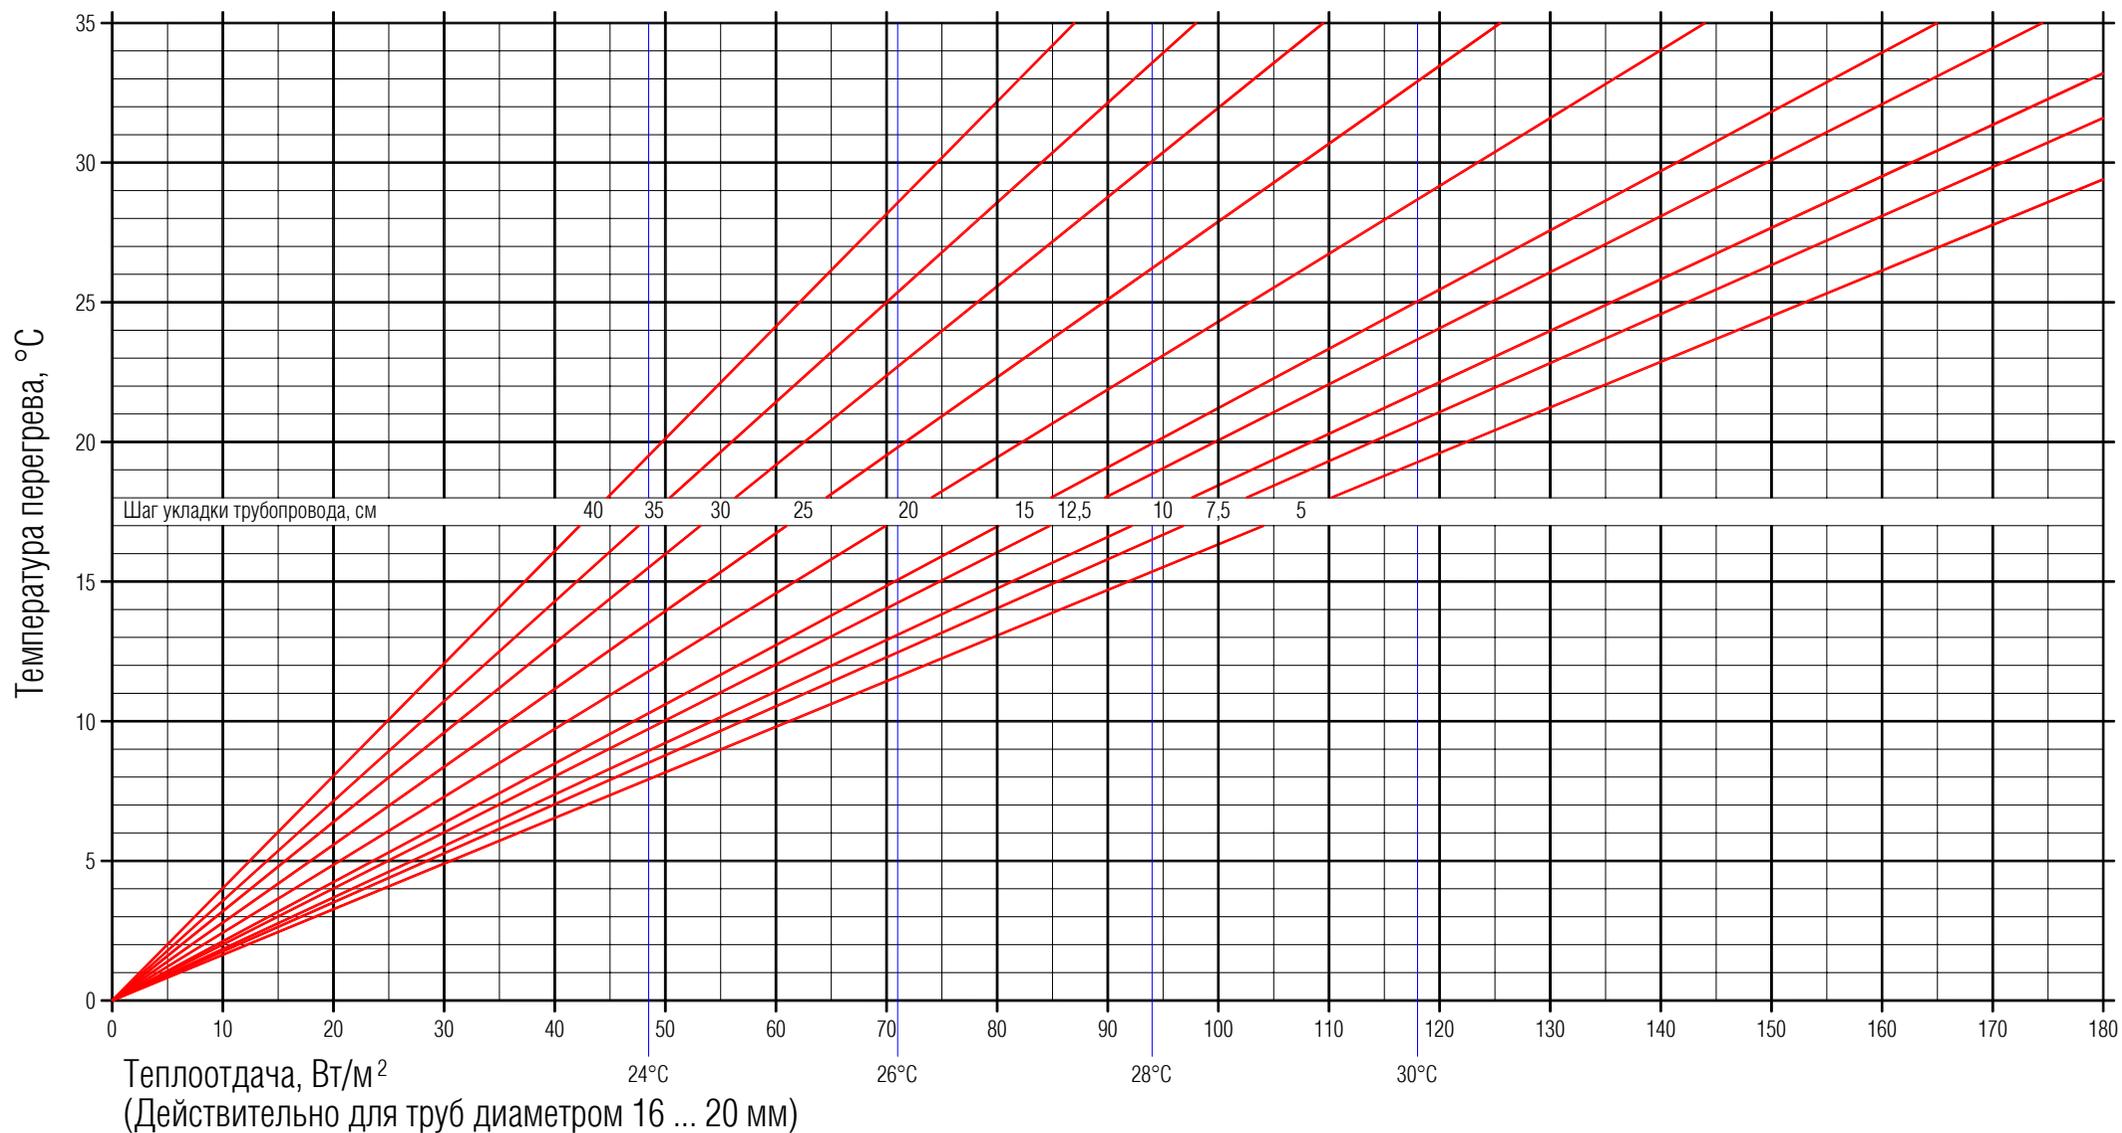


Диаграмма 2. Тепловая нагрузка для сопротивления теплопередаче настила пола $R_{\Delta B} = 0,05 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$

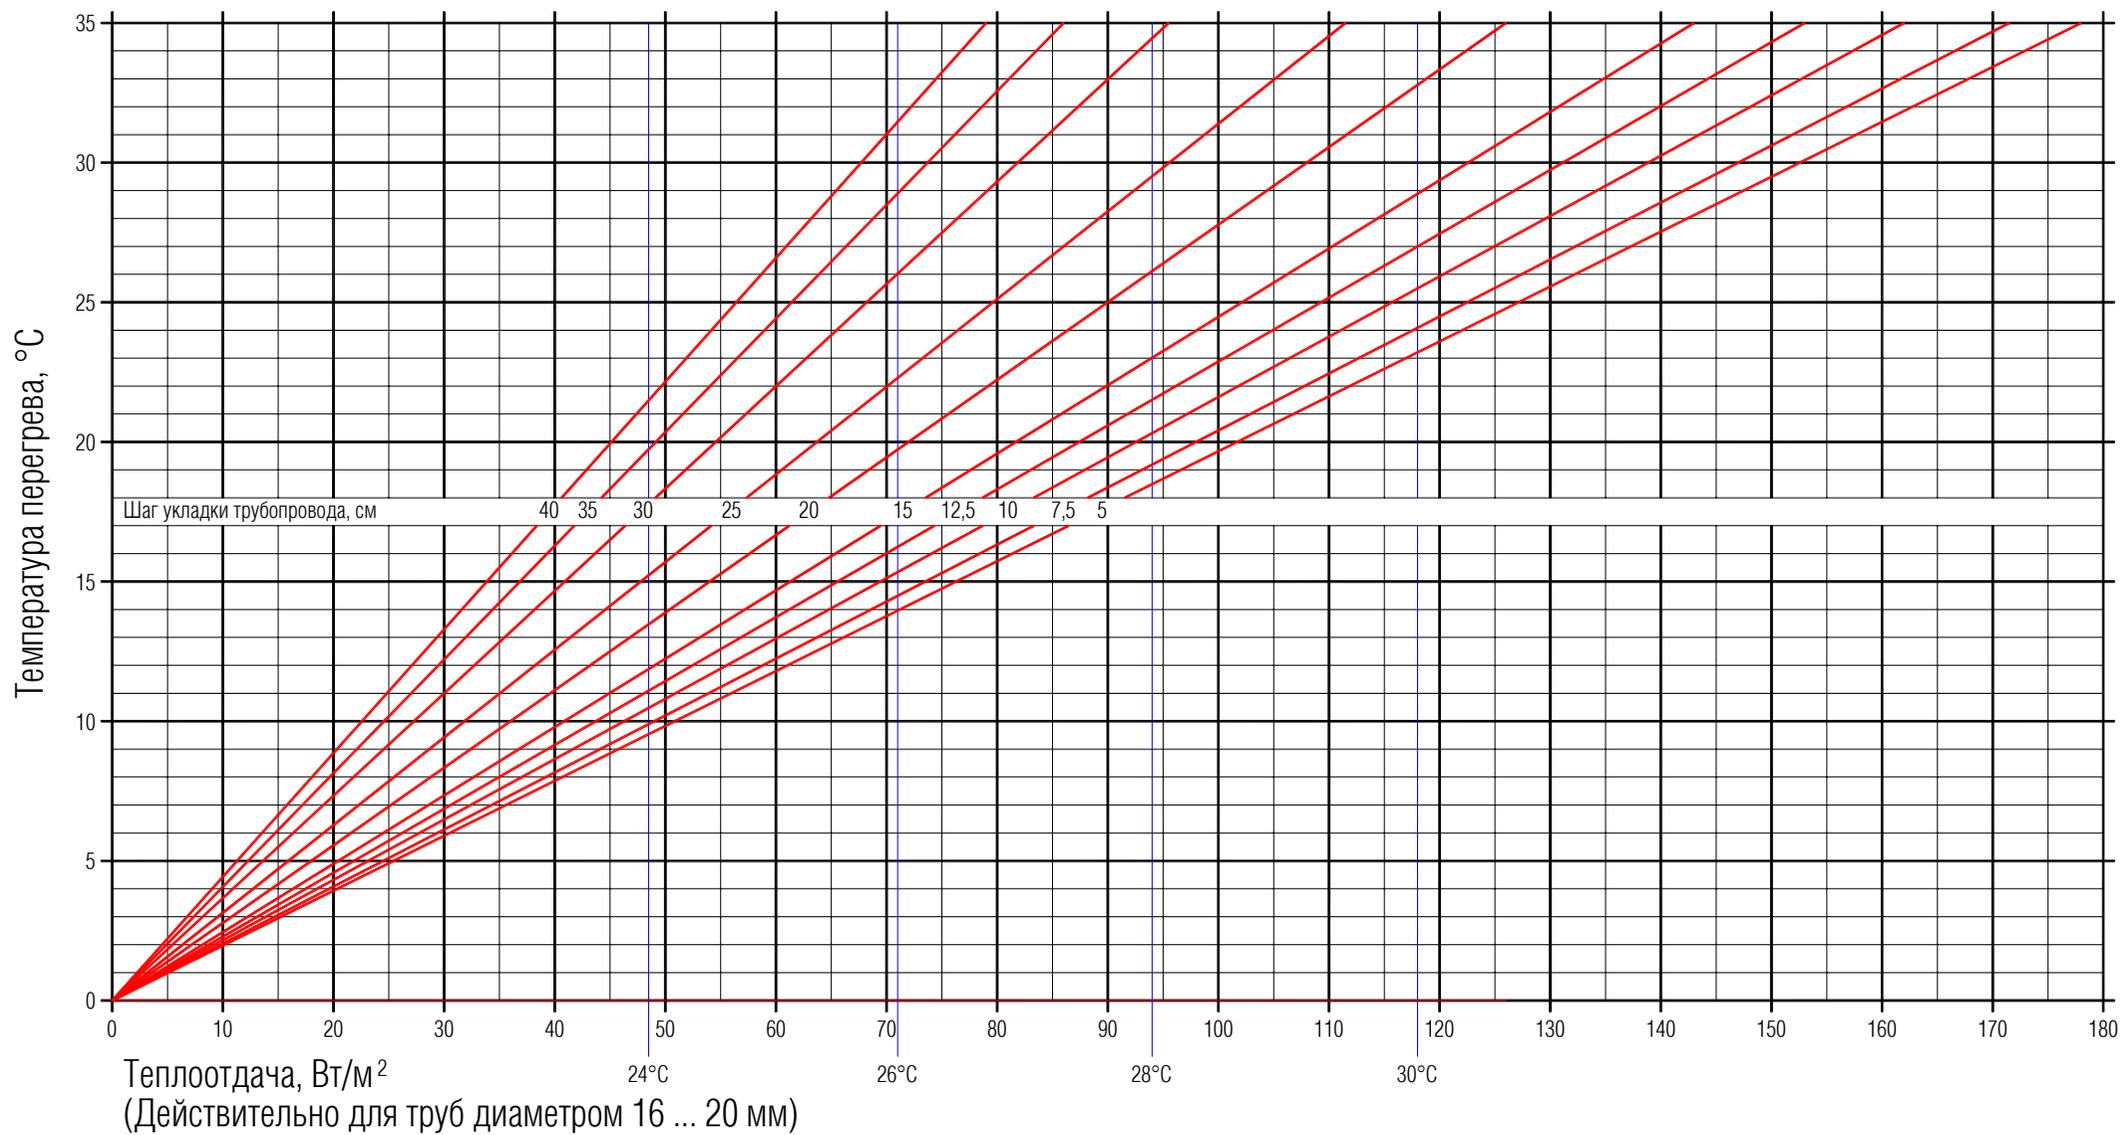


Диаграмма 3. Тепловая нагрузка для сопротивления теплопередаче настила пола $R_{\text{ЛВ}} = 0,075 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$

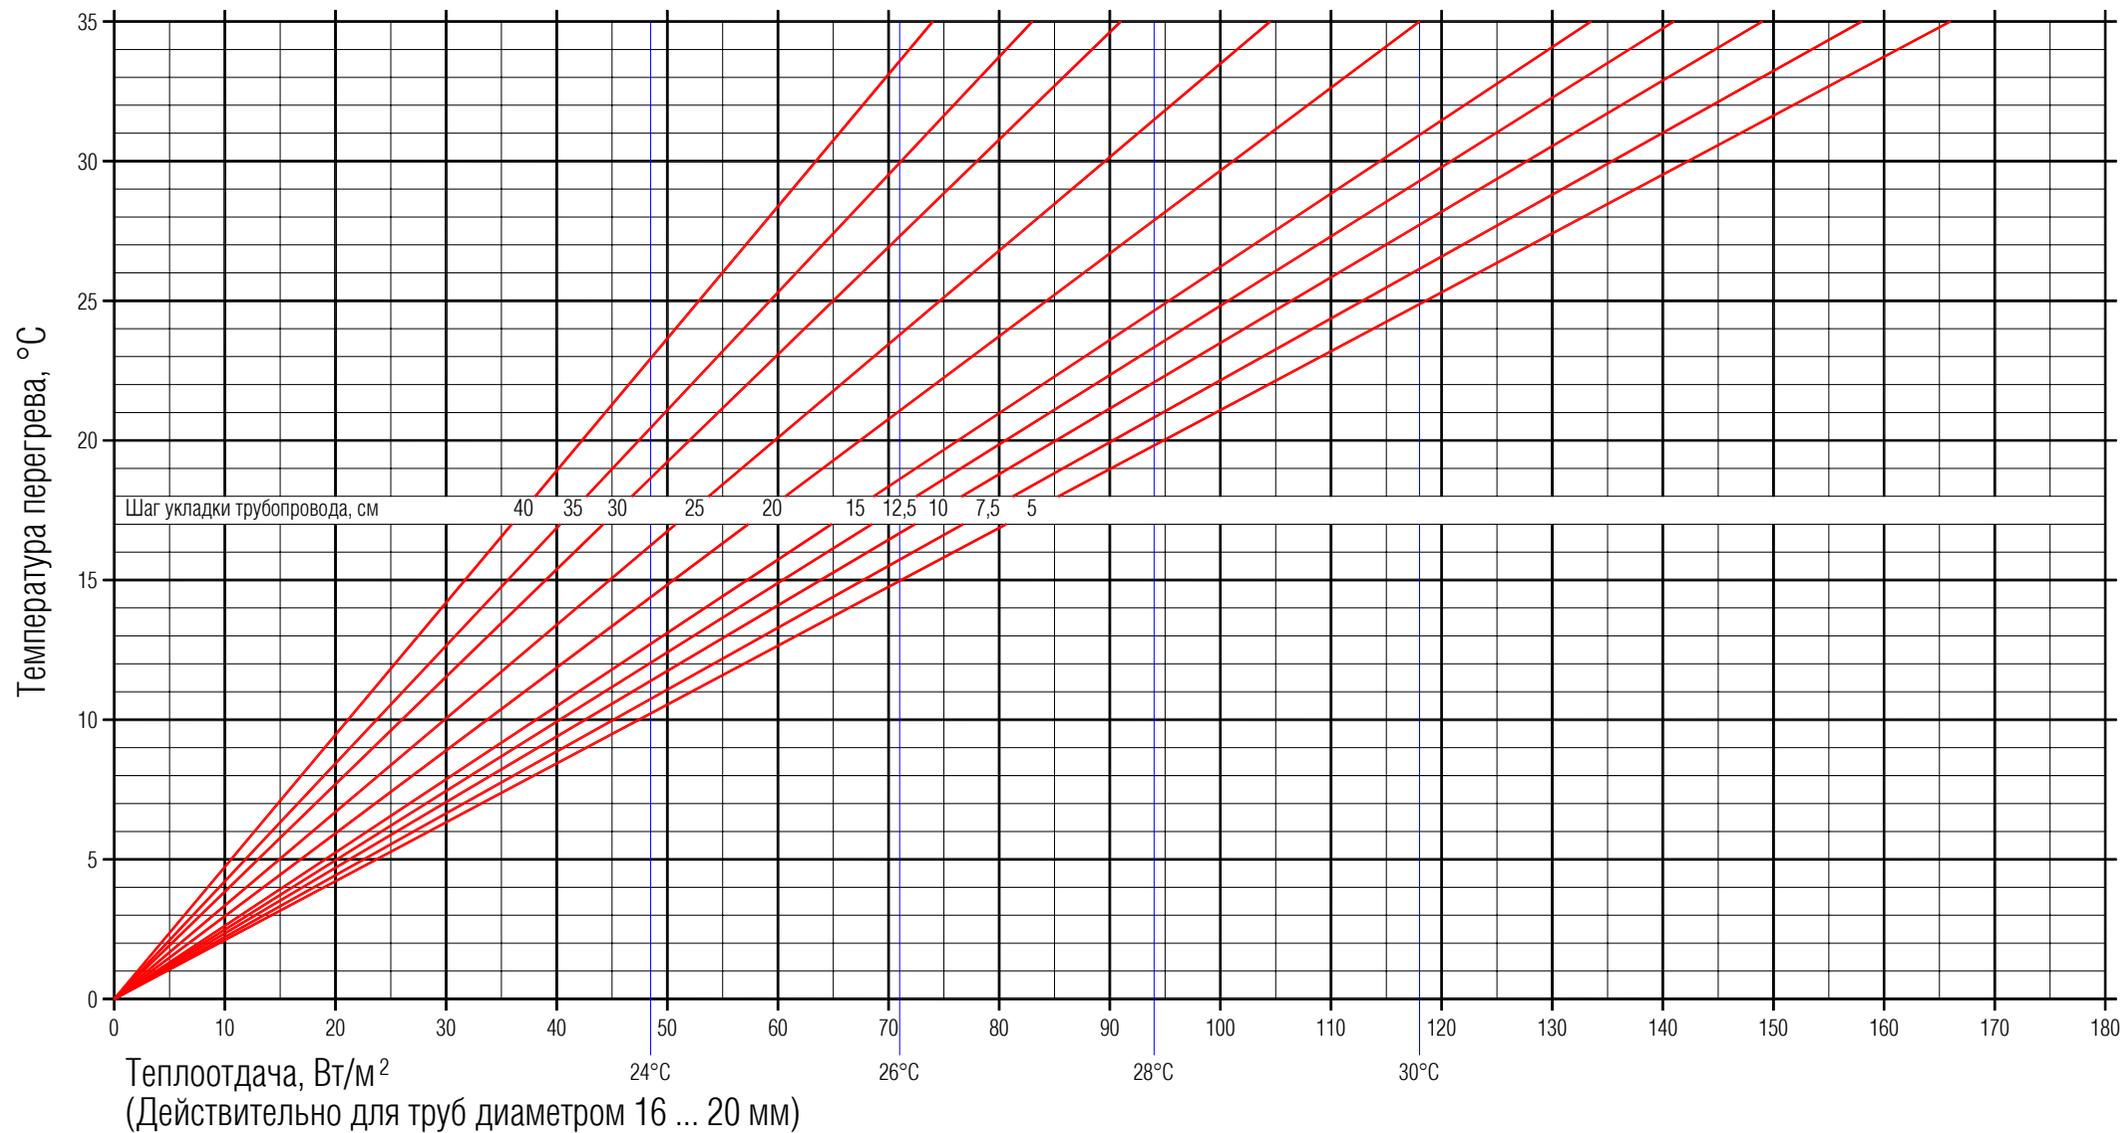


Диаграмма 4. Тепловая нагрузка для сопротивления теплопередаче настила пола $R_{\text{ЛВ}} = 0,1 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$

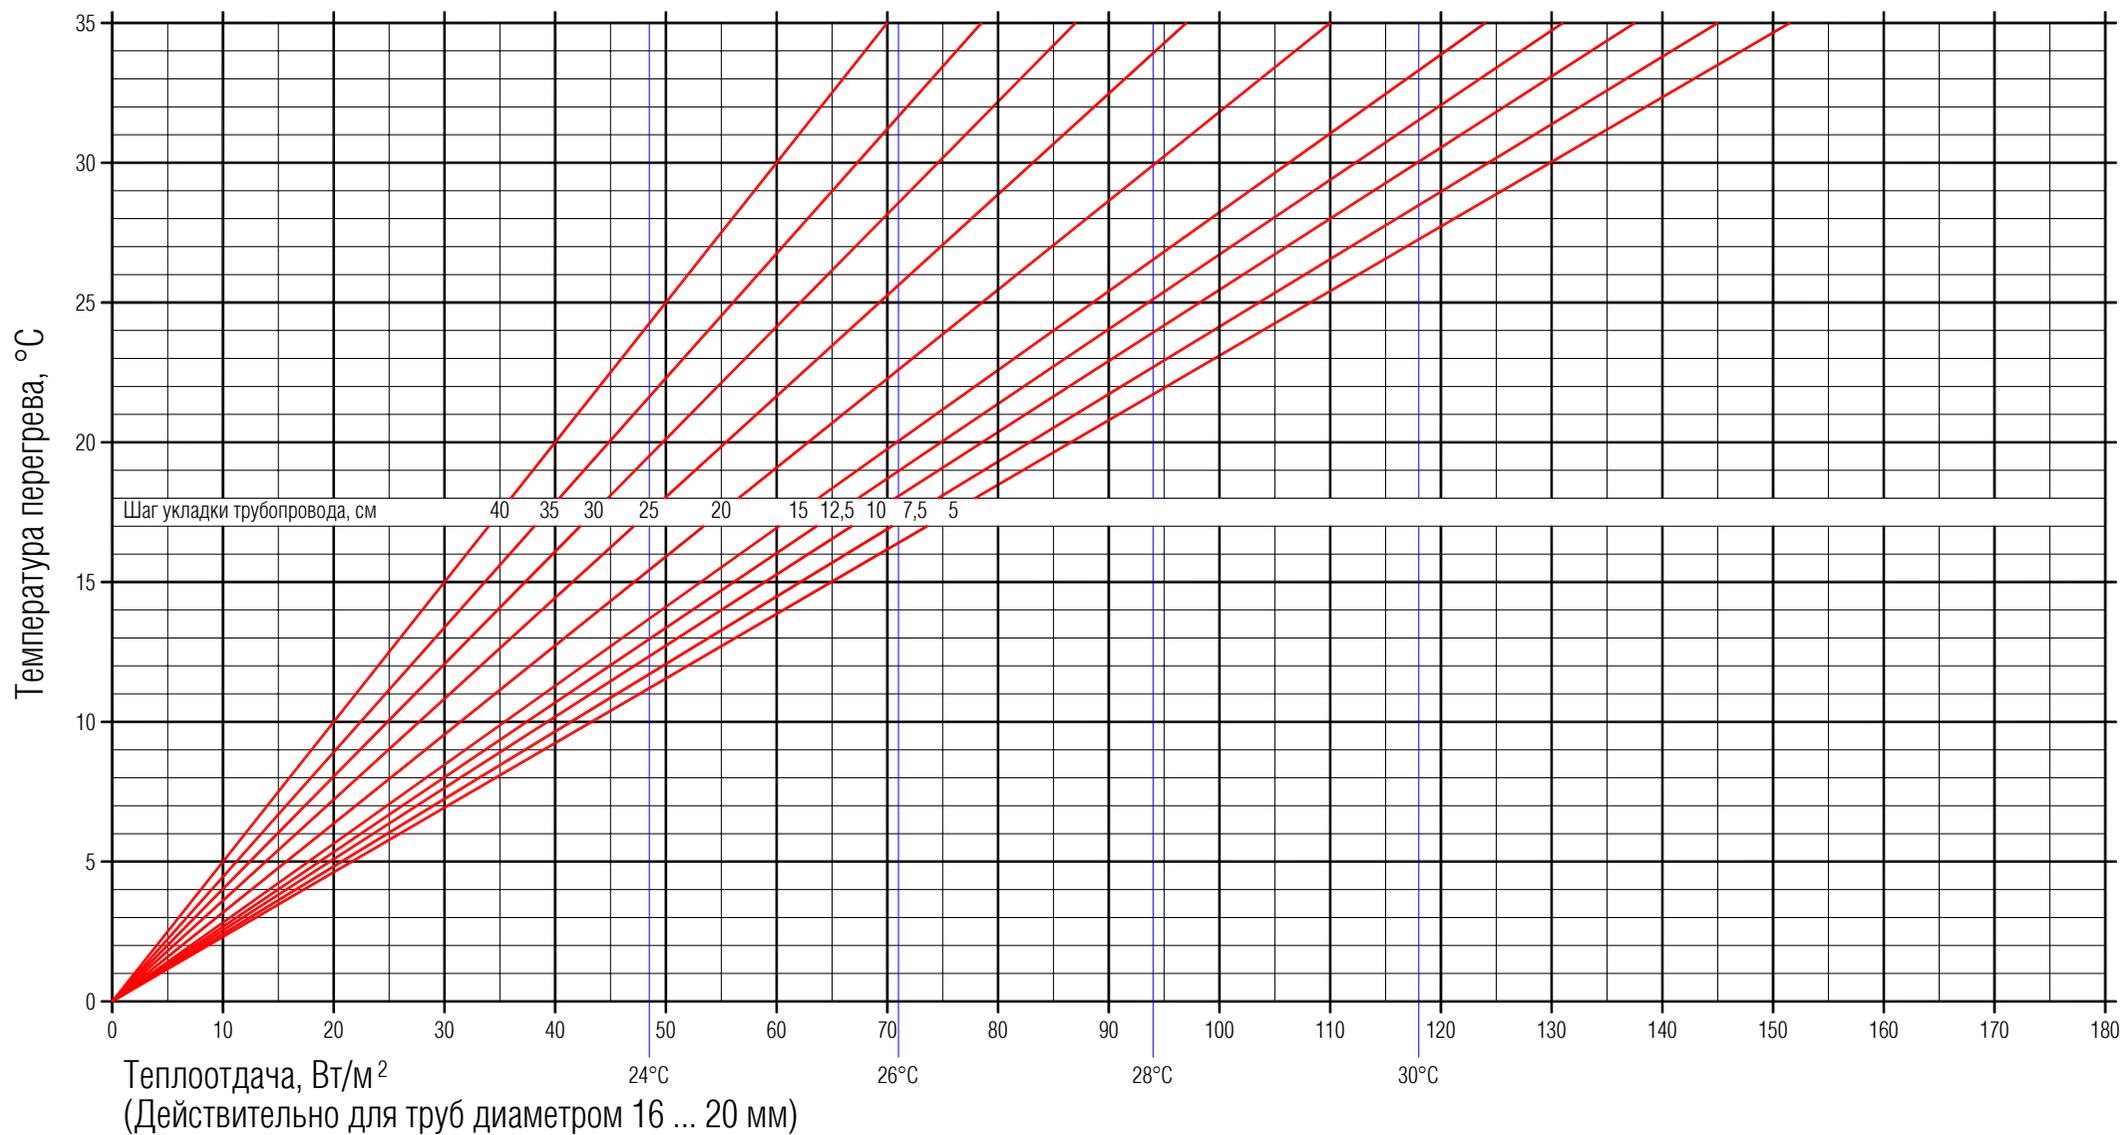


Диаграмма 5. Тепловая нагрузка для сопротивления теплопередаче настила пола $R_{\text{ЛВ}} = 0,12 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$

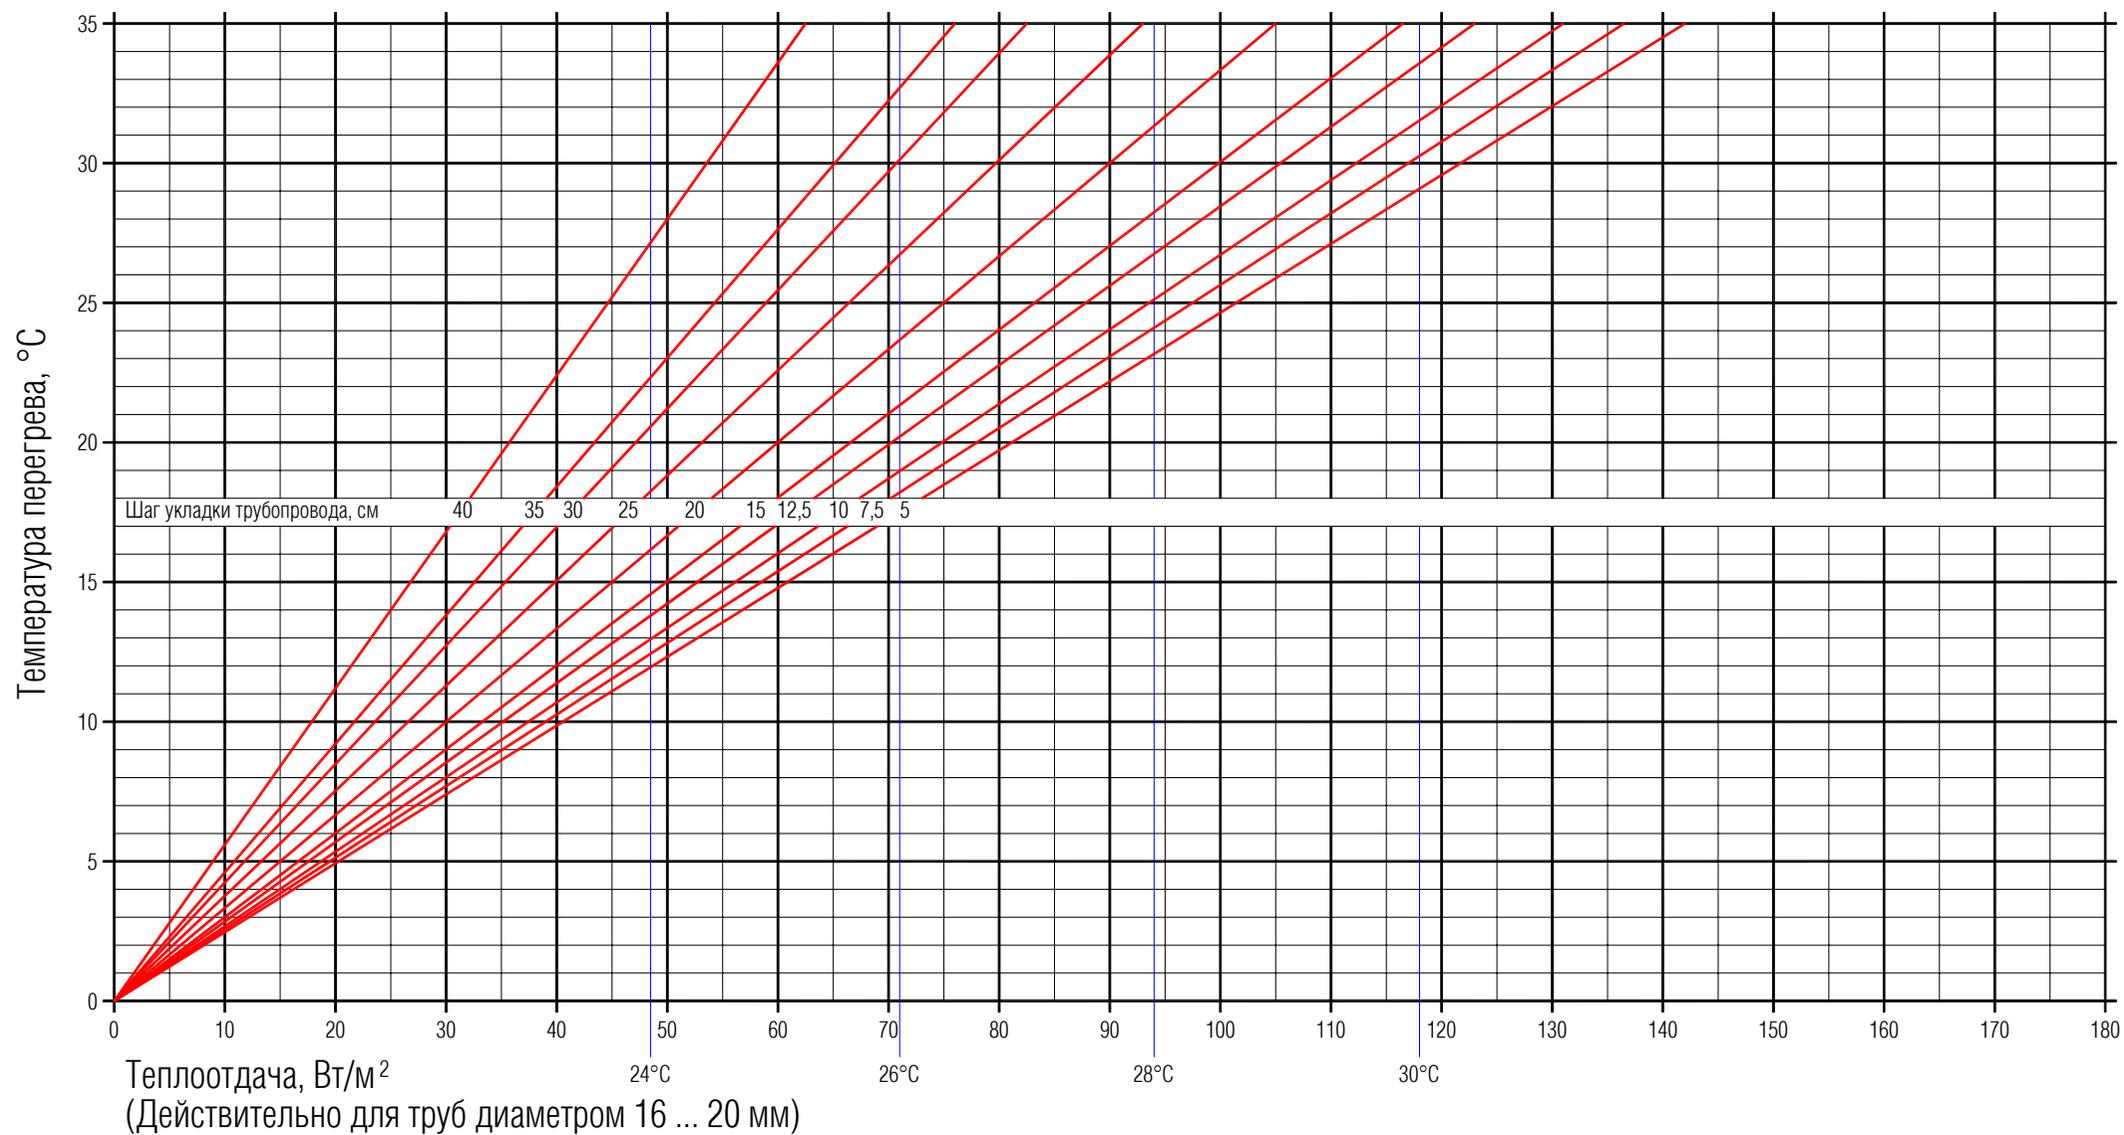


Диаграмма 6. Тепловая нагрузка для сопротивления теплопередаче настила пола $R_{\text{ЛВ}} = 0,14 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$

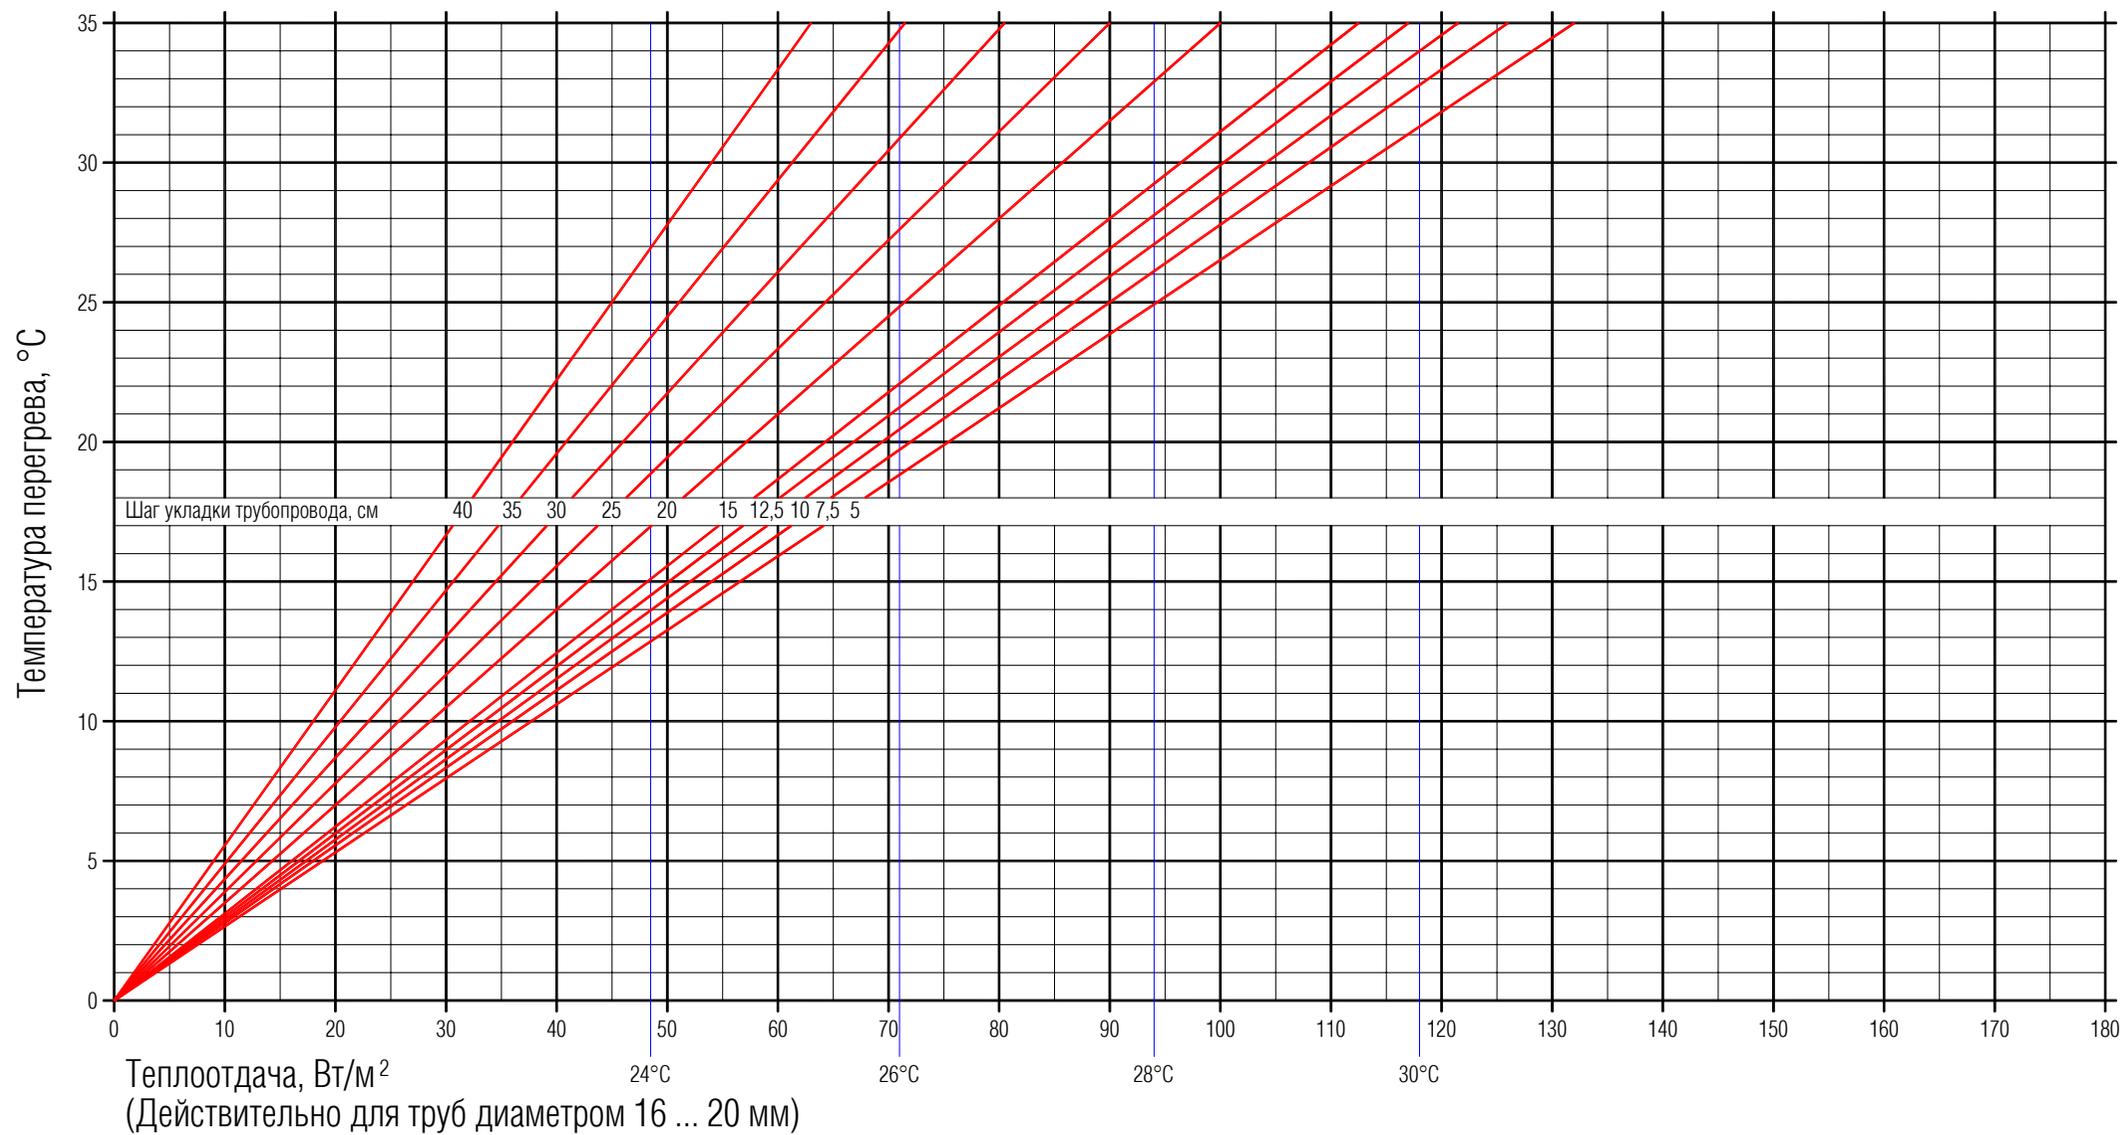


Диаграмма 7. Тепловая нагрузка для сопротивления теплопередаче настила пола $R_{ЛВ} = 0,16 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$

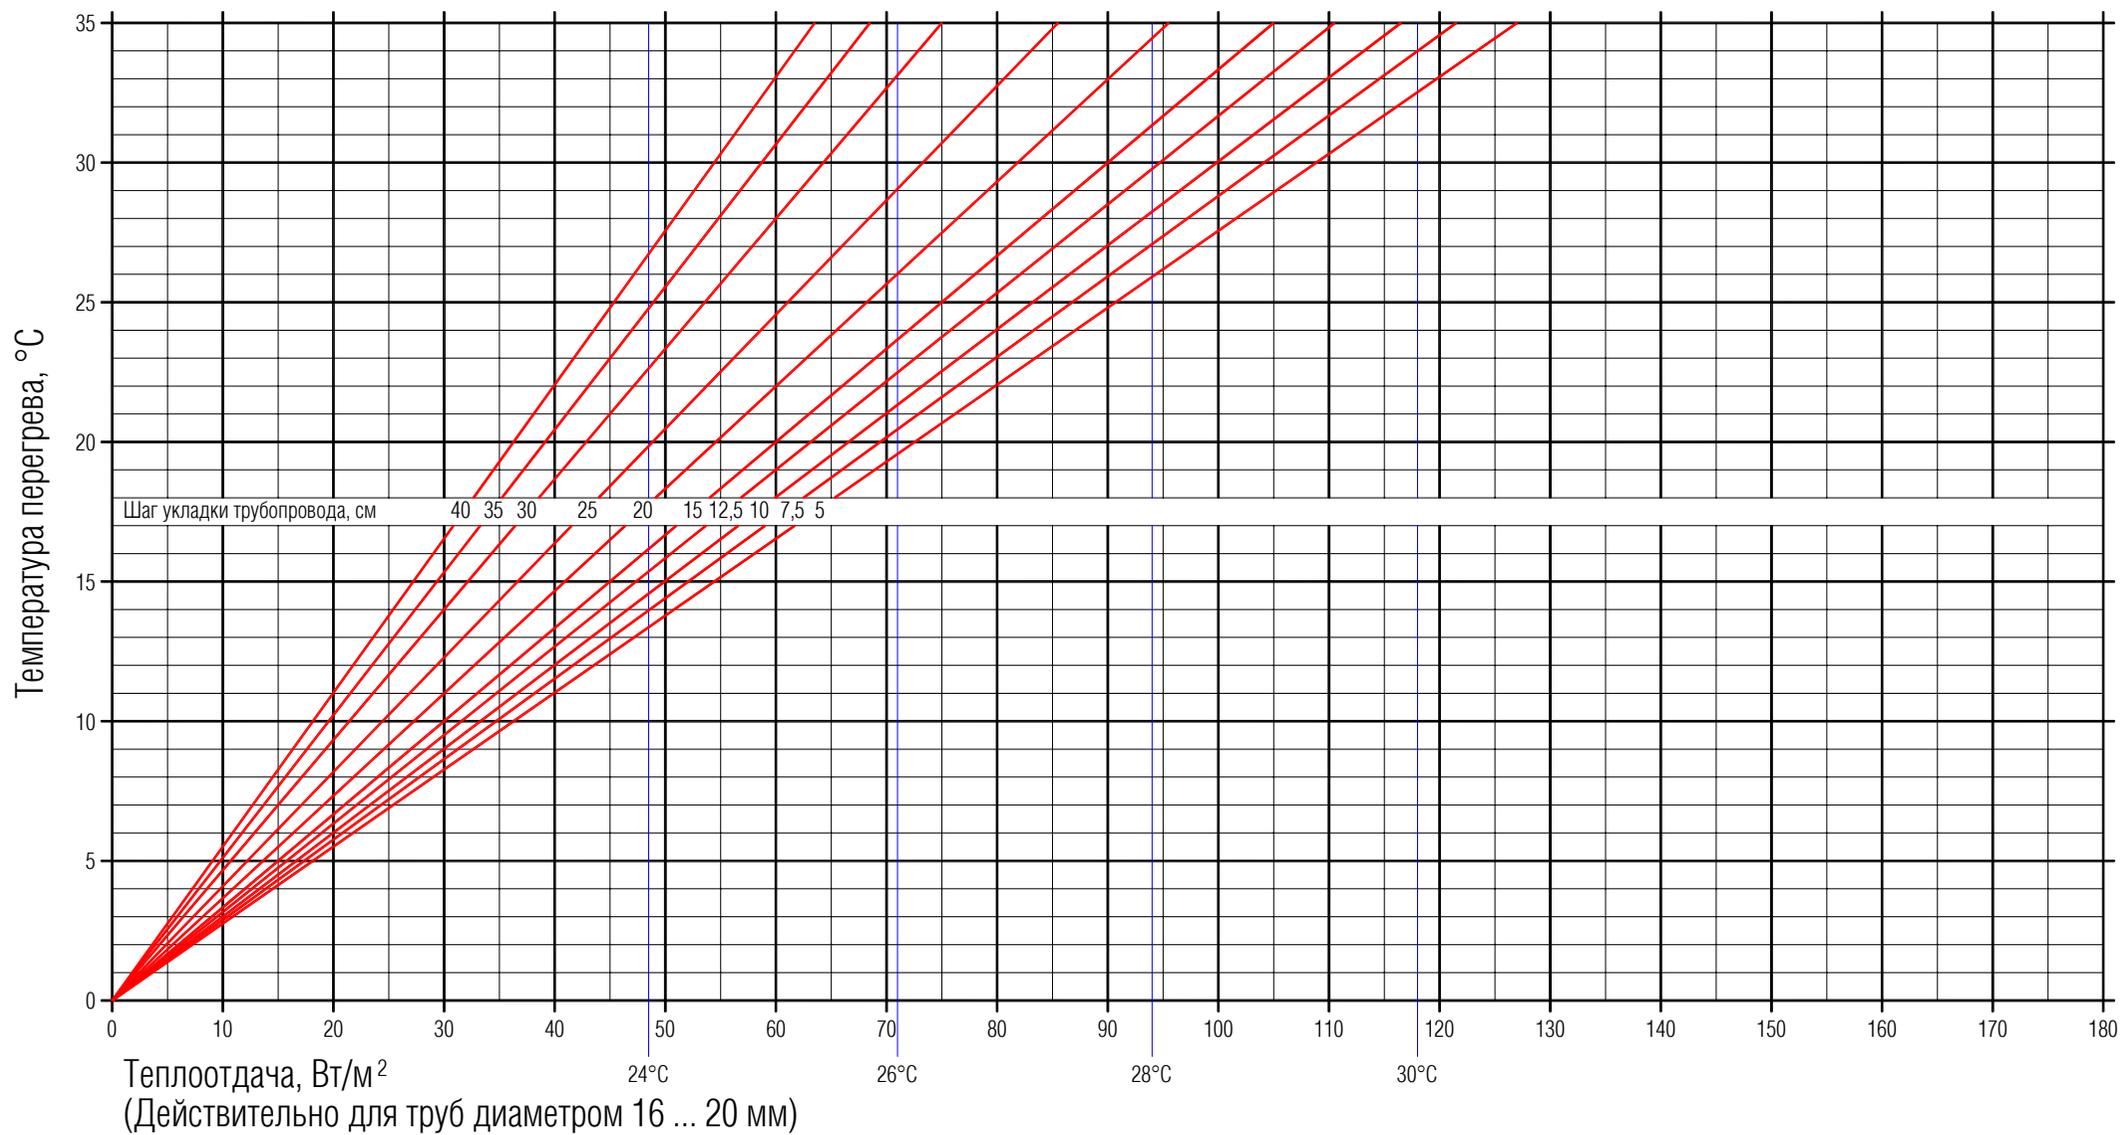


Диаграмма 8. Тепловая нагрузка для сопротивления теплопередаче настила пола $R_{\text{ЛВ}} = 0,18 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$

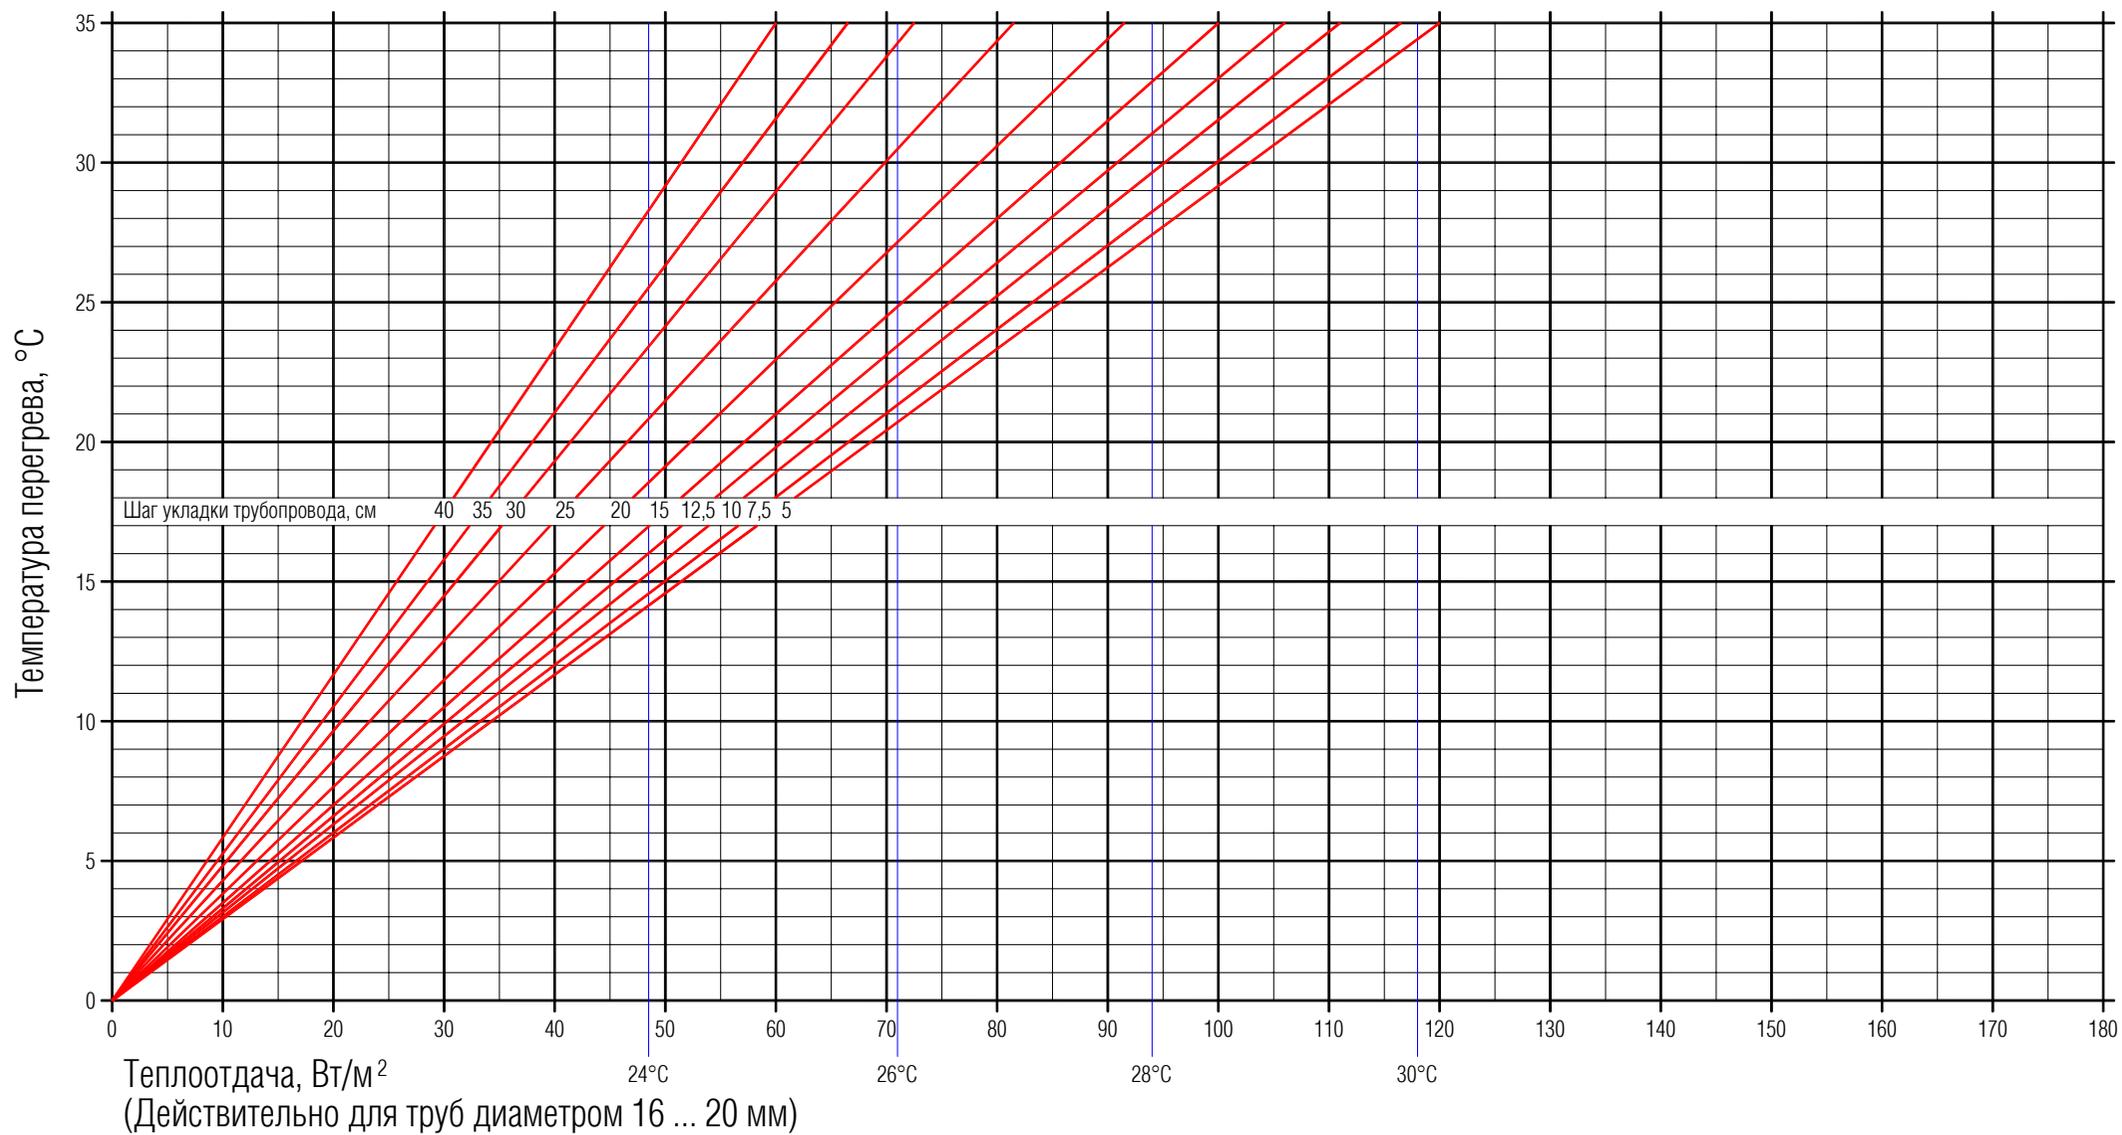


Диаграмма 9. Тепловая нагрузка для сопротивления теплопередаче настила пола $R_{\text{ЛВ}} = 0,20 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$

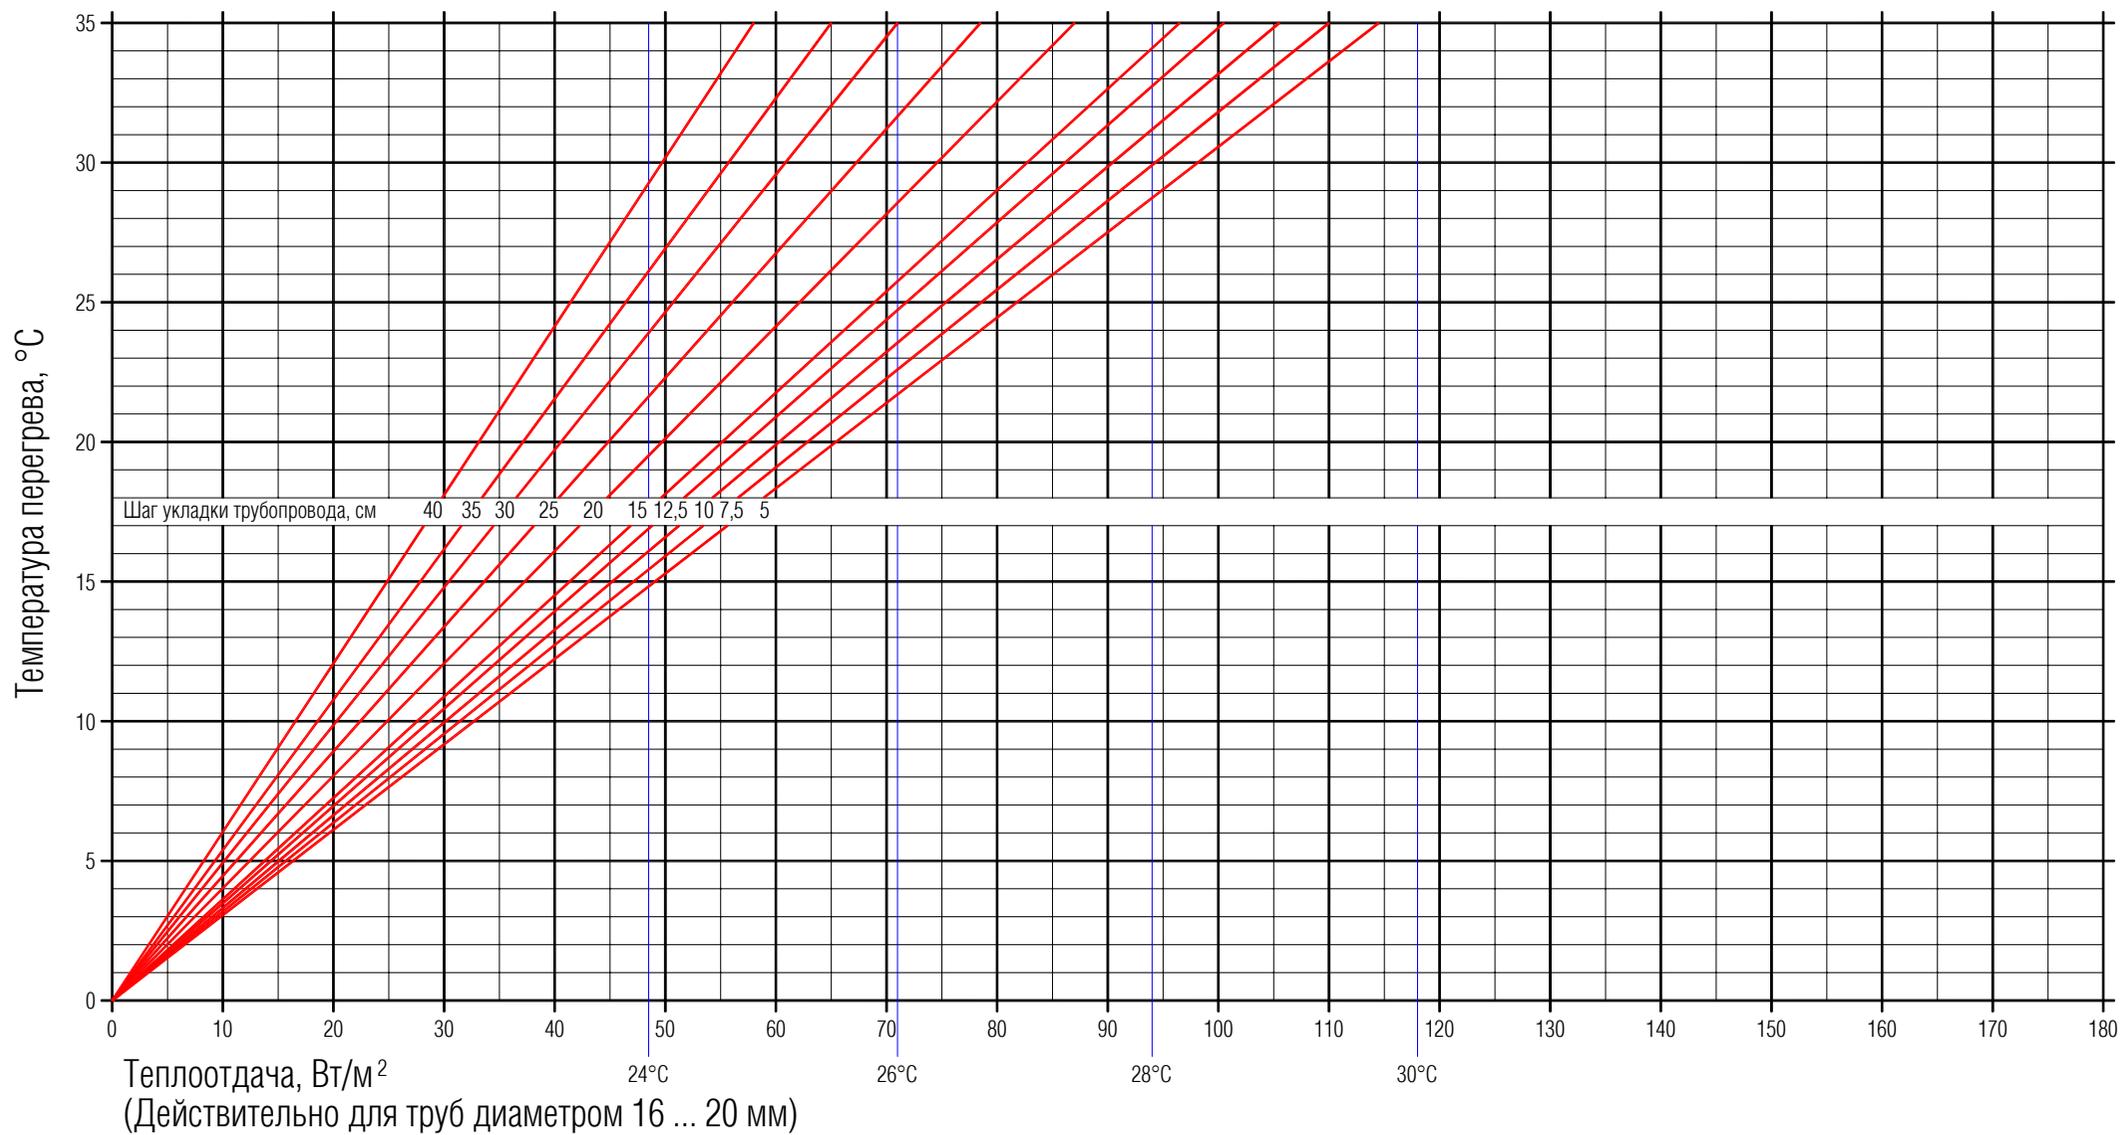


Диаграмма 10. Теплоотдача вниз пола для теплоизоляционного слоя 20 мм, $\lambda = 0,04 \text{ Вт/м}\cdot^\circ\text{С}$


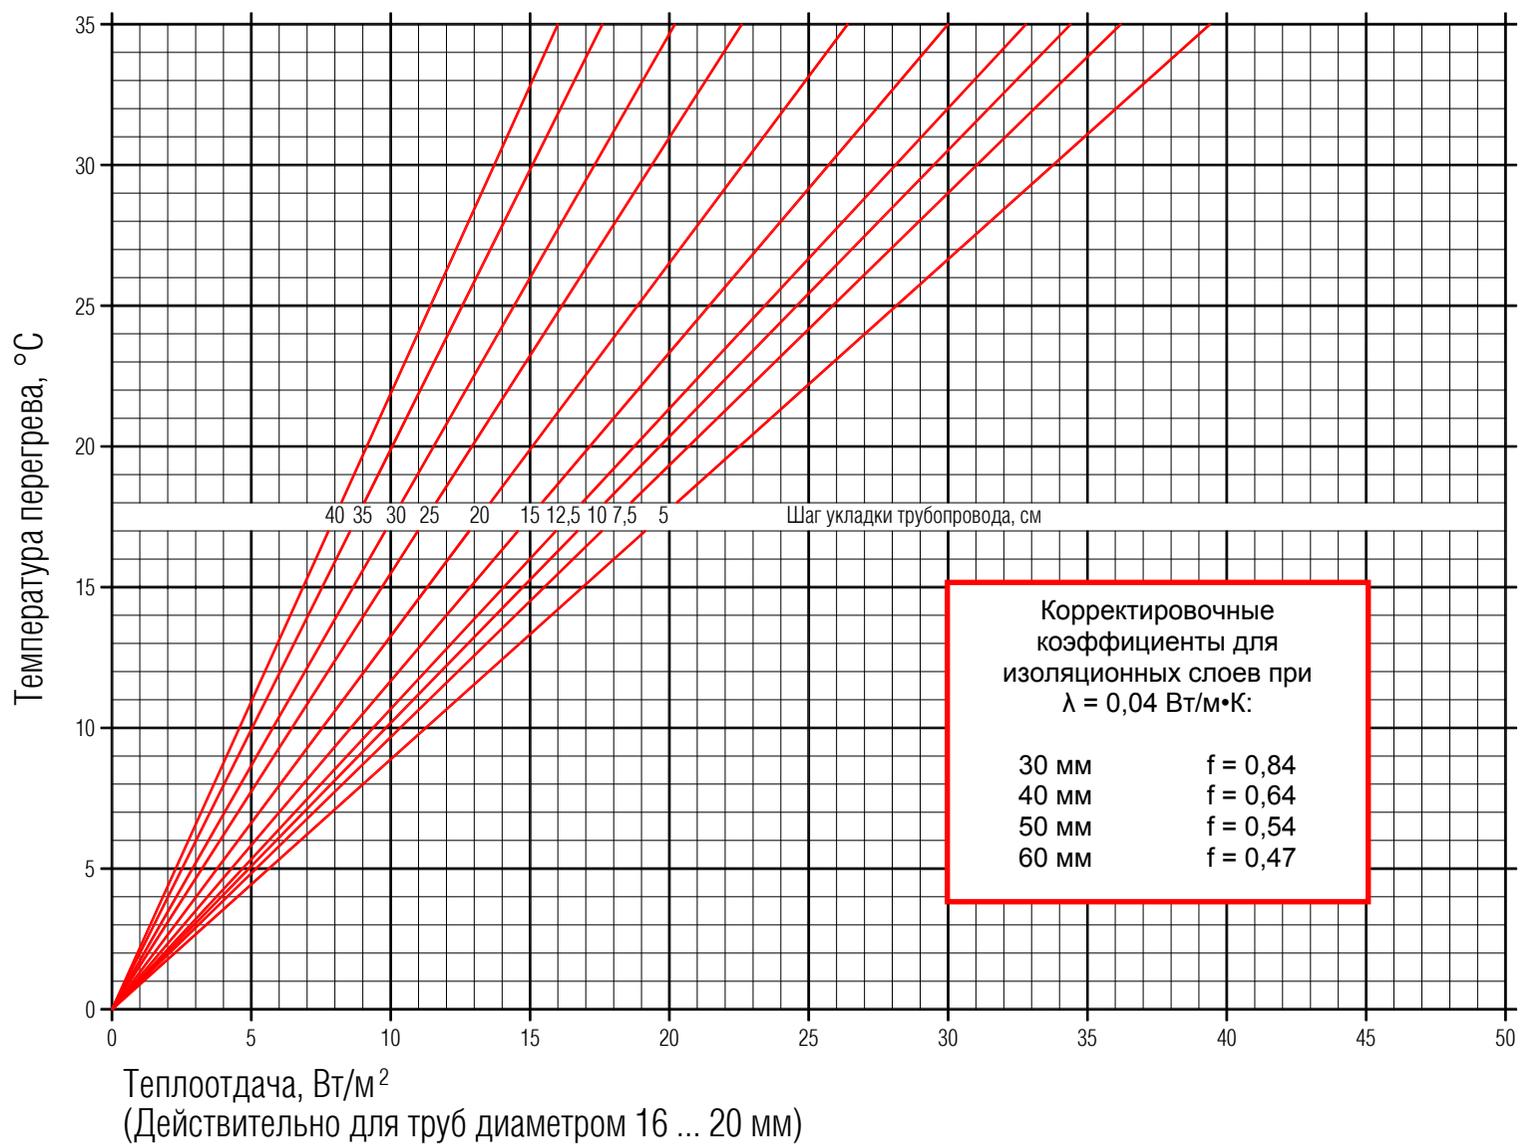


Диаграмма 11. Расходная характеристика пластиковых труб для напольного отопления

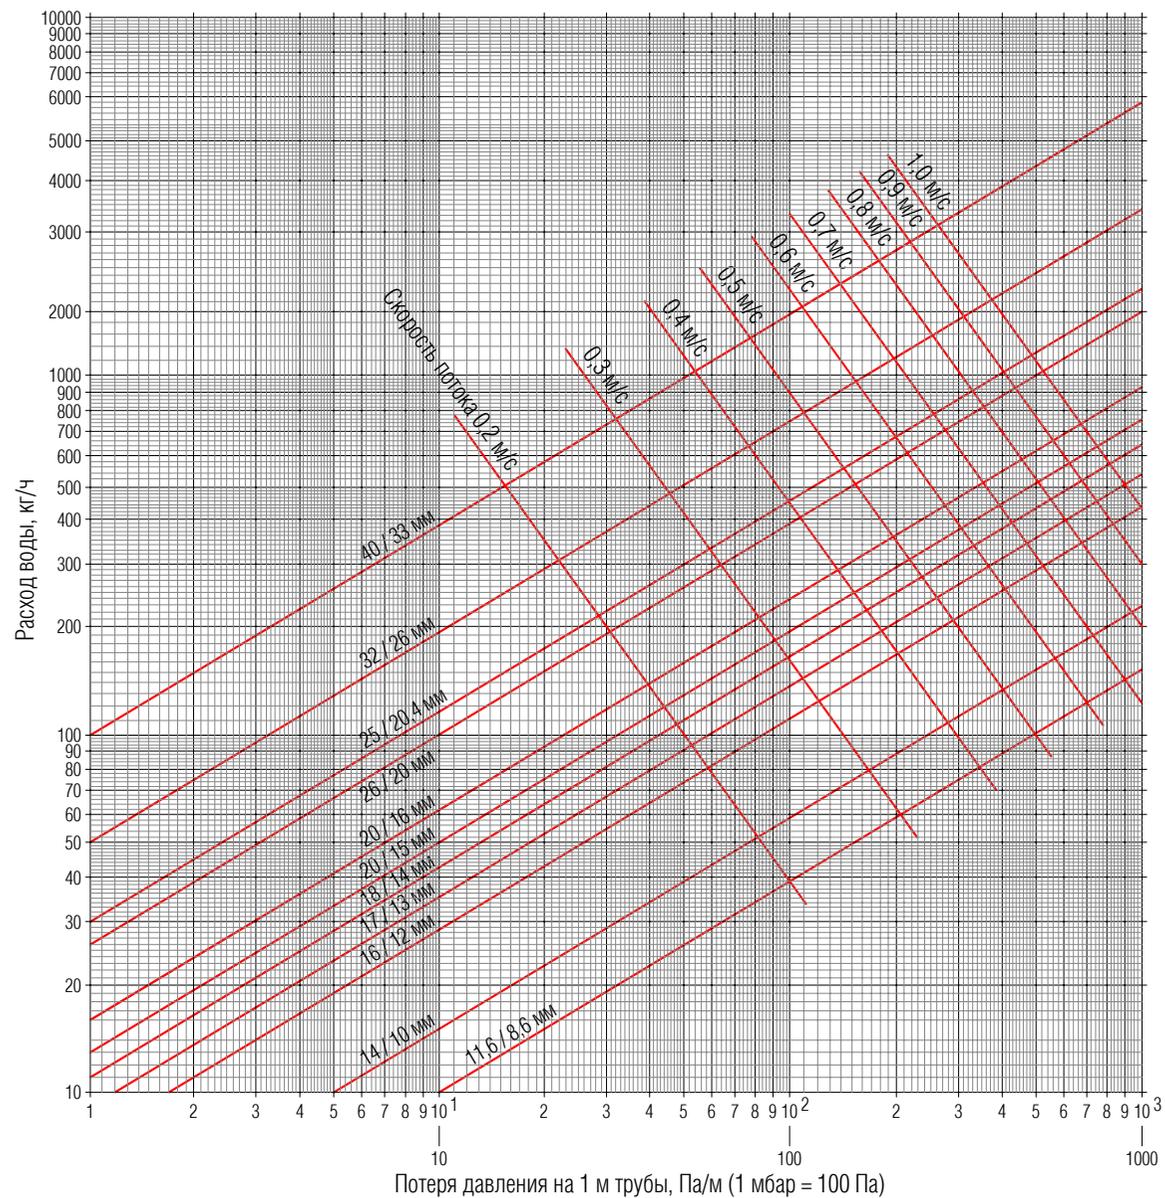

Герц Сервис

127238, Москва, Локомотивный пр., 21

Тел.: (095) 995-01-08

Факс: (095) 482-40-29

e-mail: mail@herz-armaturen.ru

